

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture
Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918
邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041
地址: 汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No. 5 Rongjiang Road,
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印
The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	张文革	18
审核 REVIEWED BY	林植琛	林植琛
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡伟平
专业负责人 CHIEF. ENG	肖彬彬	肖彬彬
校对 CHECKED BY	方瑛玮	方瑛玮
设计 DESIGNED BY	纪泽传	纪泽传
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学












工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 L V座学生宿舍修缮工程

图纸名称 (SHEET TITLE):

L座卫生间改造给排水大样图

施工图审查合格书编号 (CONSTRUCTION APPROVED No.)	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专业 DISCIPLINE	给排水
图号 SHEET No.	S-06
日期 DATE	2024.01
比例 SCALE	1:50
图幅 SIZE	A2
版本号 REV. No.	

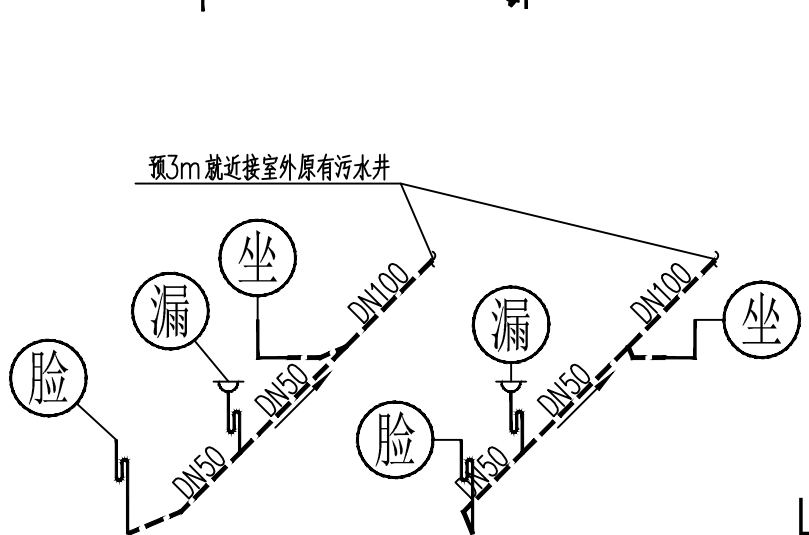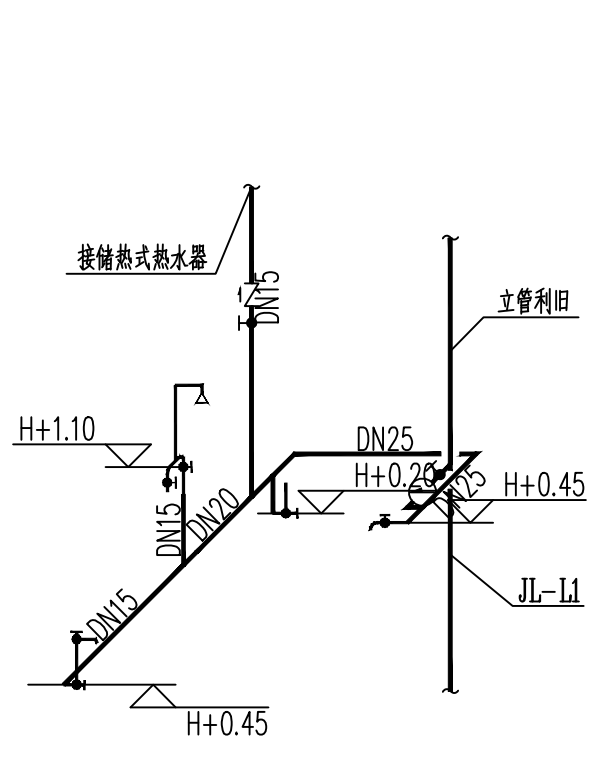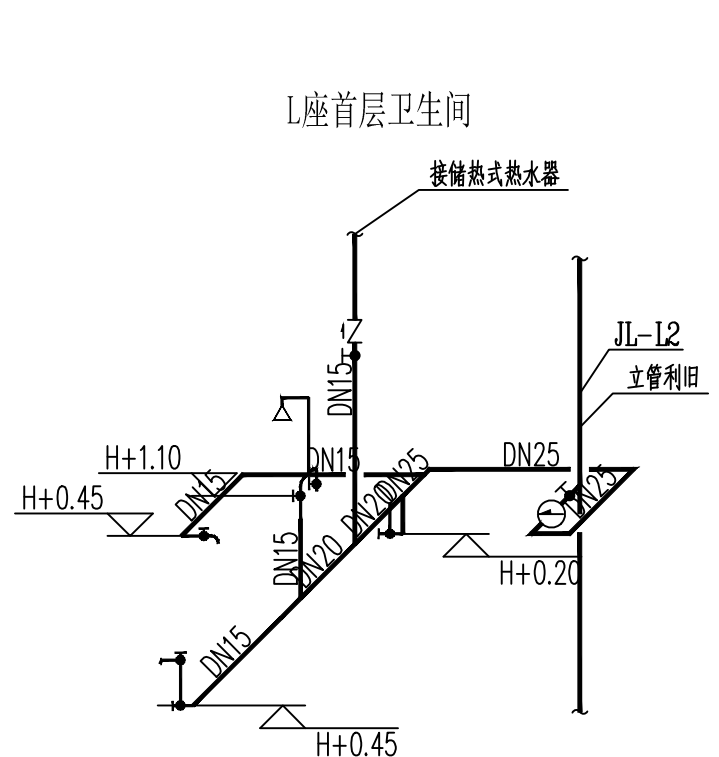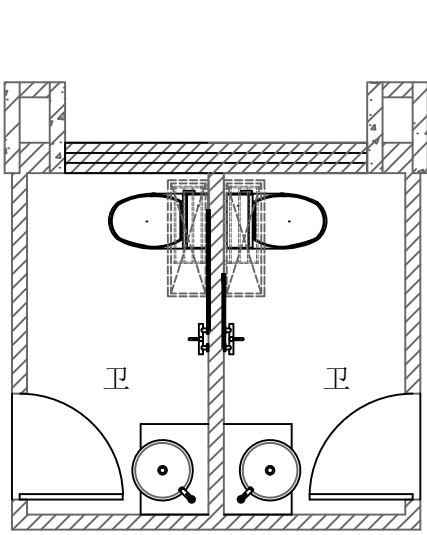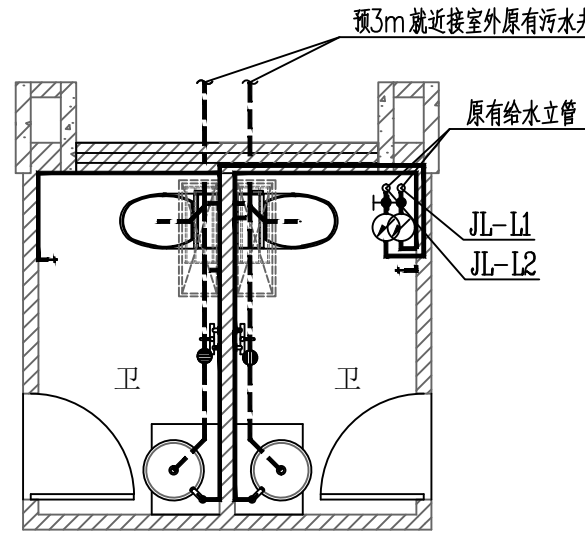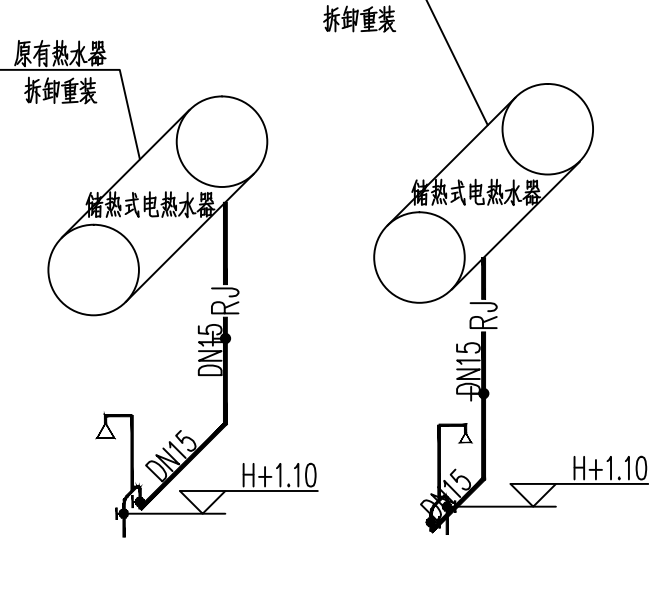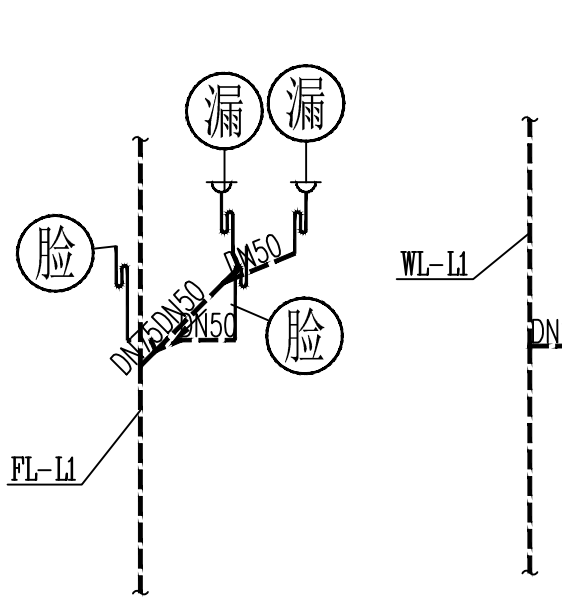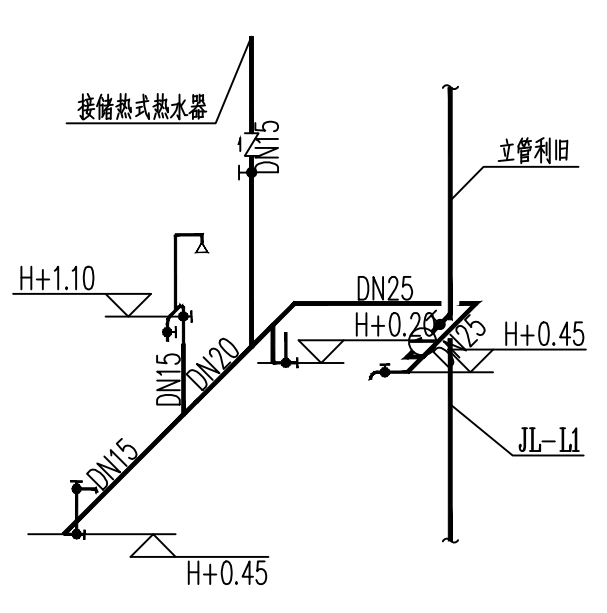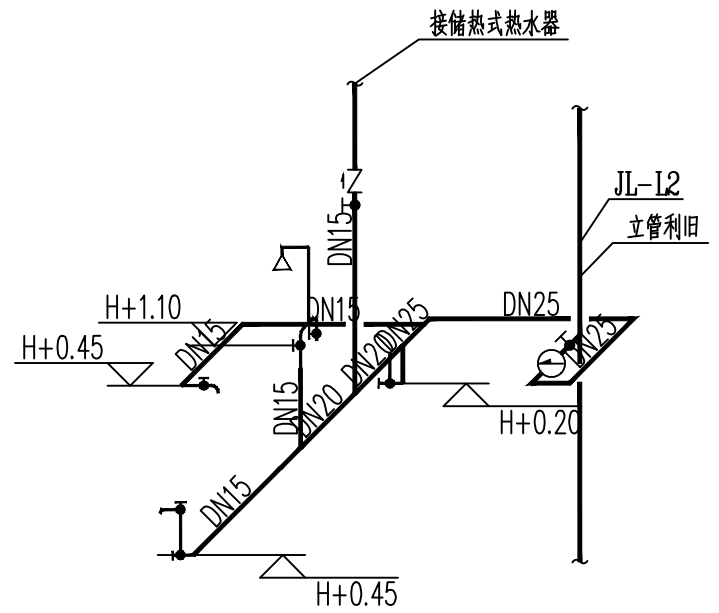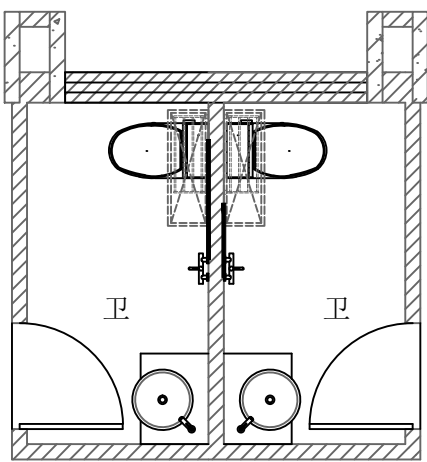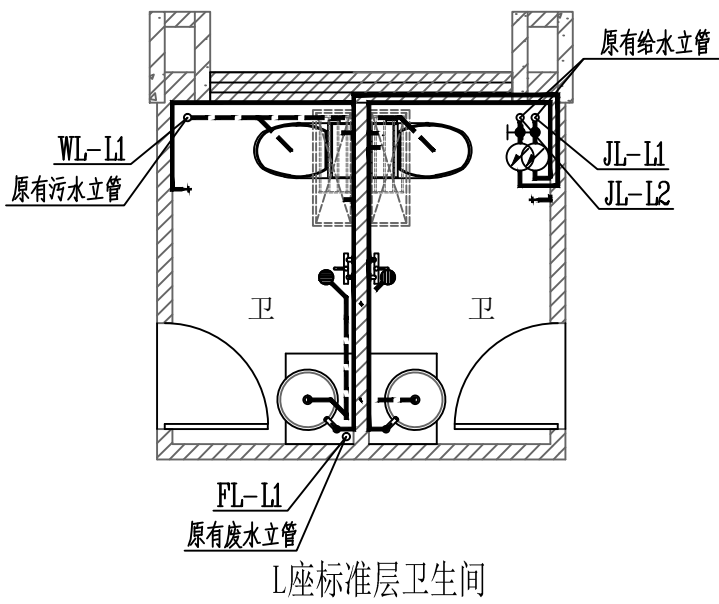

L座卫生间改造给排水大样图 1:50

说明:

- 1、地漏采用水封地漏, 水封高度不小于50mm。
- 2、排水横管坡度为0.026, 给水管道均有0.005坡度坡向泄水点。
- 3、室内给水管道采用暗装, 阀门及暗装有困难部位采用明装。
- 4、给水管采用PP-R塑料管, 热熔连接, 排水管采用u-pvc塑料管, 承插粘接。
- 5、采用自带存水弯的卫生洁具时, 管道不可再设存水弯。
- 6、坐便器采用自带水封坐便器, 采用两档冲洗水箱≤6L; 洗脸盆采用单阀水嘴洗脸盆, 淋浴器采用单柄混合淋浴水嘴。
- 7、H为卫生间完成面标高。
- 8、本工程均采用2级节水效率, 符合《节水型生活用水器具》(CJ/T164-2014)标准的卫生洁具。
- 9、改造范围内各相似卫生间给排水做法参考此大样。