

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture  
Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918  
邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041  
地址: 汕头市榕江路5号设计大厦  
Add: Design Building, No. 5 Rongjiang Road,  
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印

The drawing cannot be distributed or reproduced  
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	张文革	
审核 REVIEWED BY	王南	
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人 CHIEF ENG	黄文星	
校对 CHECKED BY	谢周翔	
设计 DESIGNED BY	王雅帆	
设计 DESIGNED BY	郑丹璇	
制图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学

工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 L Y座学生宿舍修缮工程

图纸名称 (SHEET TITLE):

Y座 首层平面改造图

施工图审查合格书编号

CONSTRUCTION APPROVED No.

工程编号 PROJ. No.

245002

设计阶段 STAGE

施工图

专业 DISCIPLINE

建筑

图号 SHEET No.

Y-G-01

日期 DATE


2024.01

比例 SCALE

图幅 SIZE

A2

版本号 REV. No.

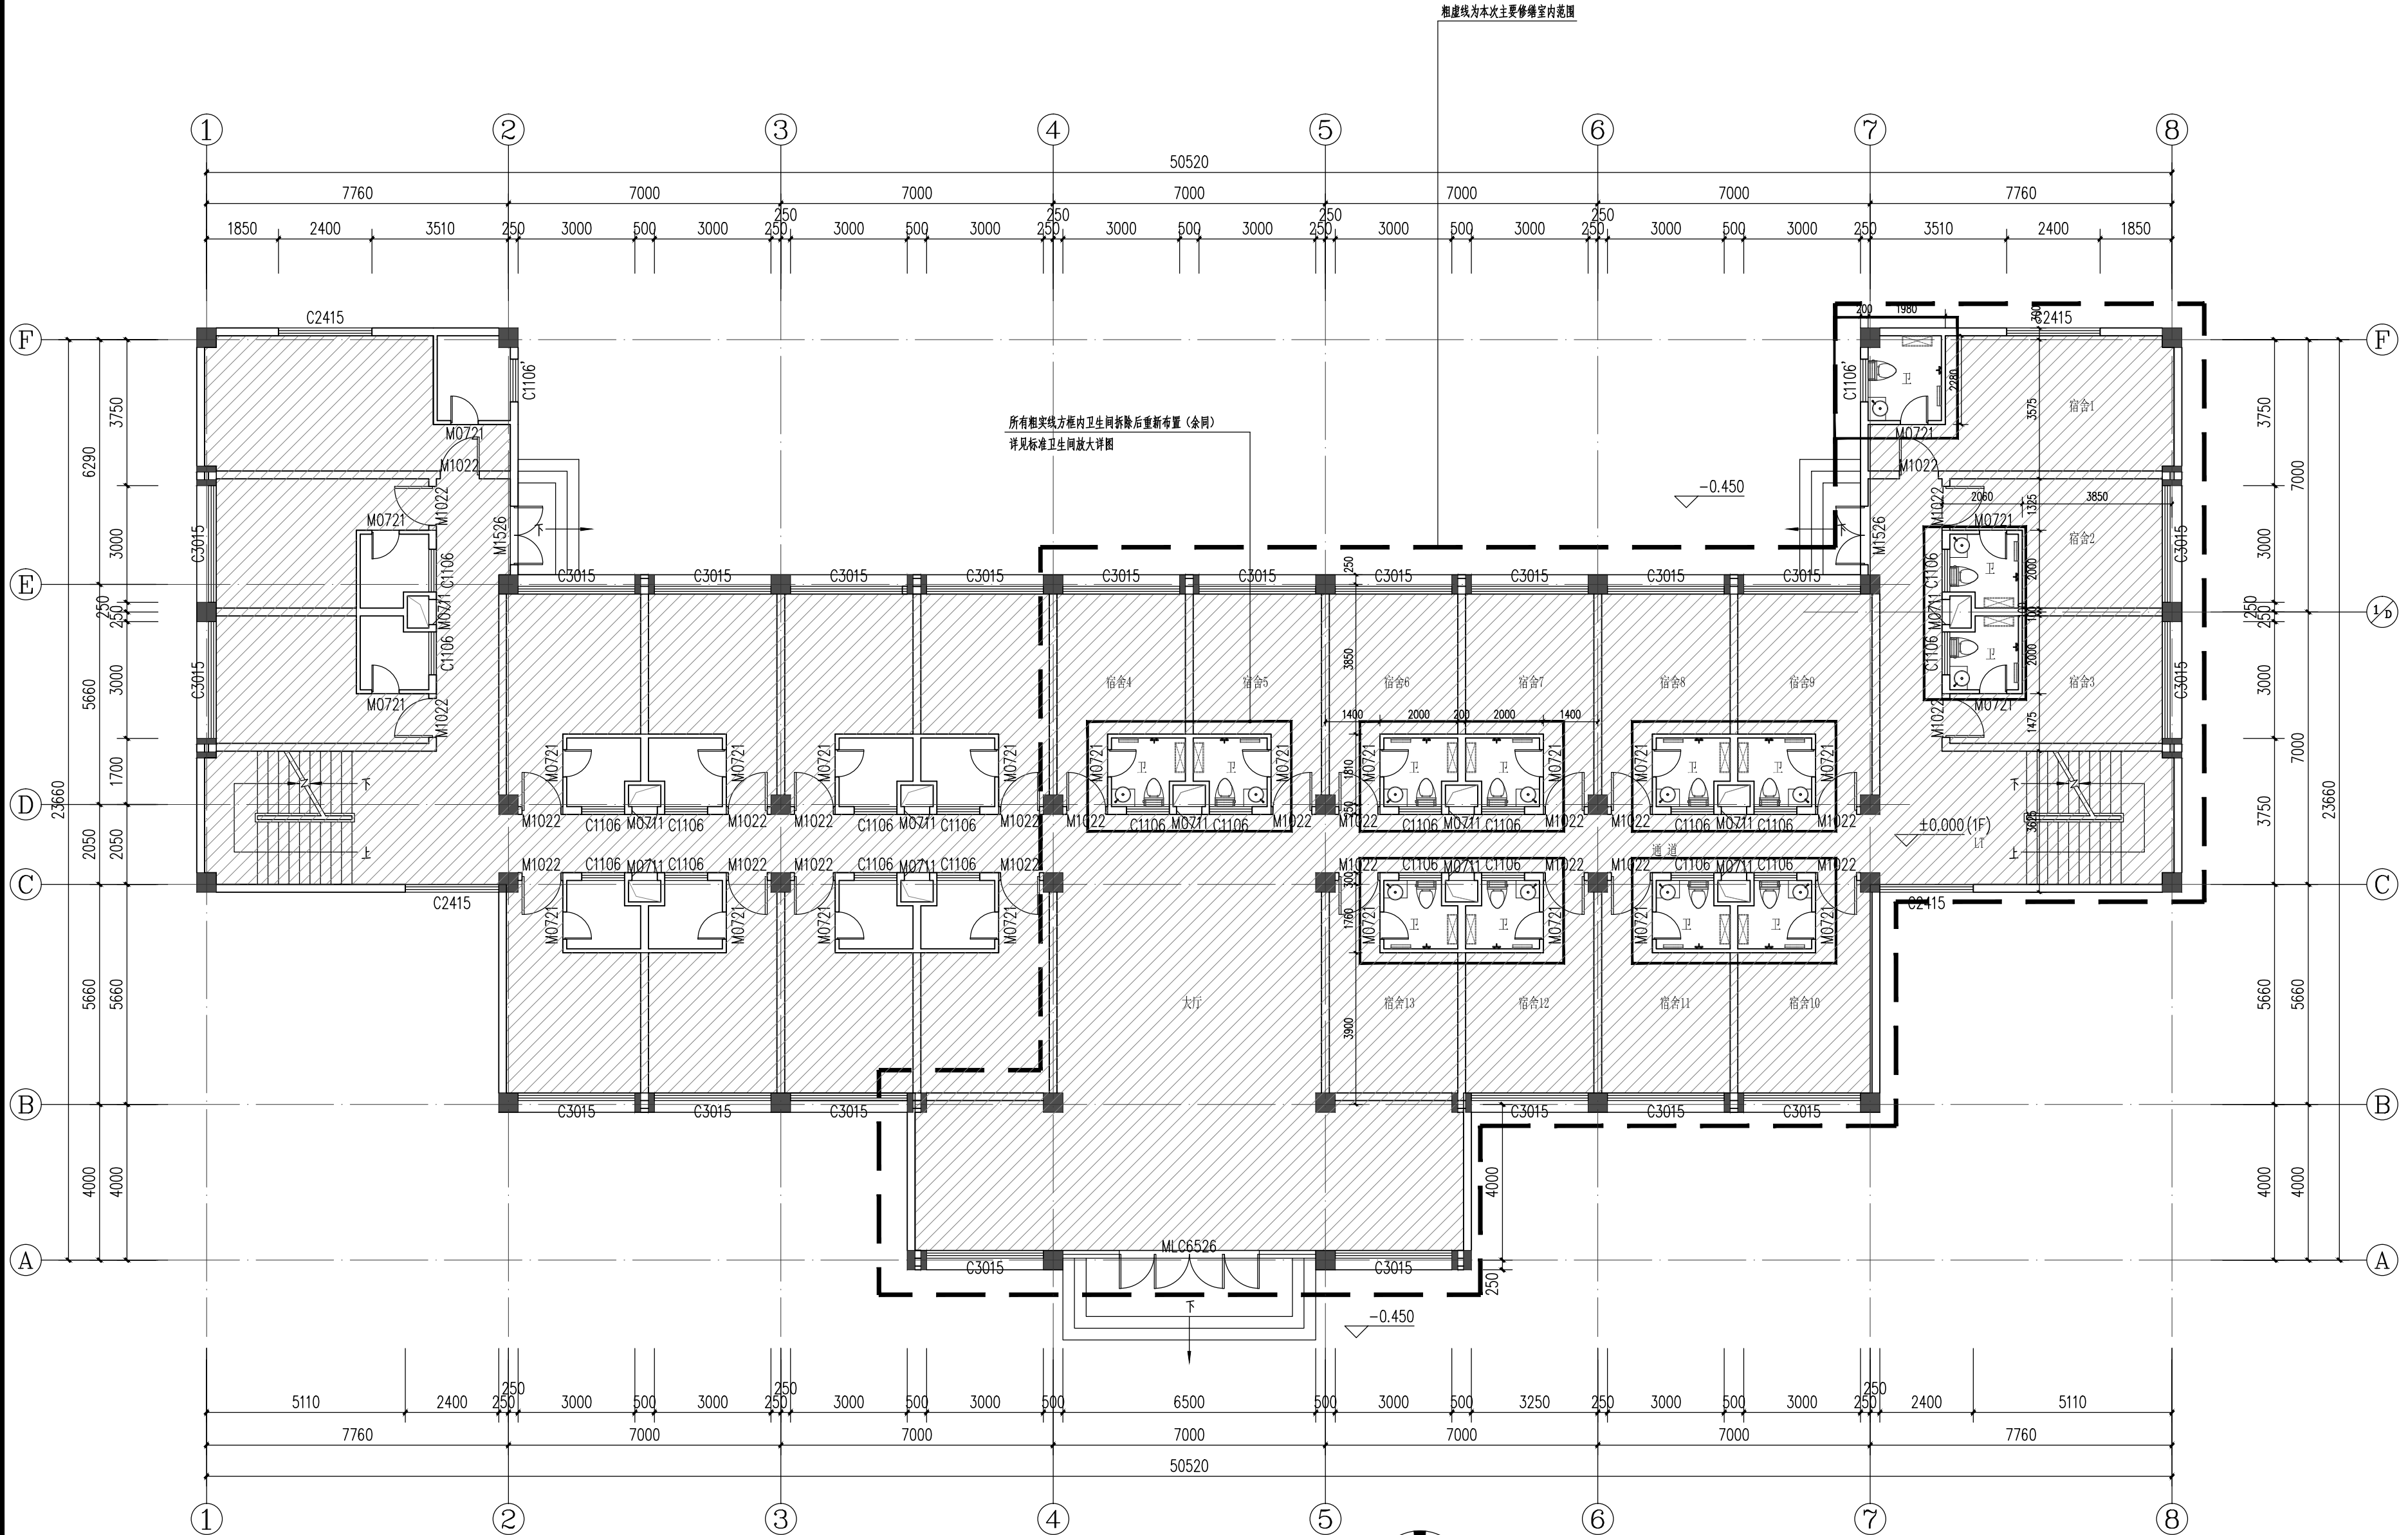

Y座 首层平面改造图 1:125

- 注: 1、图中粗实线区域为本次工程主要修缮区域, 即卫生间区域的地面、墙面重做防水及卫生洁具的重新布置等;  
2、图中粗虚线方框内填充部分宿舍、活动室、通道及其他公共区域墙面、顶棚重新刷制白色无机涂料等 (具体详见工程概述及设计内容);  
3、图中填充部分的地面水磨石重新打磨抛光翻新 (除首层外);