

汕头大学桑浦山校区 LY 座 学生宿舍修缮工程

室内外装饰工程
饰面材料物料表

日期：2024 年 2 月 26 日

天花饰面 材料物料篇


工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：001

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
无机涂料	无吊顶及 图纸无特 别注明 的所有部位	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：象牙白（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A 级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；

样品（仅供参考）：



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：002

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
轻钢龙骨暗架式无孔铝板吊顶	卫生间	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：哑光白（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A 级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 7、结构要求：施工前承建单位需提供所有隔墙及天花复核结构计算系统挂件之荷重）； 8、型号：a) 尺寸：300×300×1.0； b) 表面涂层：氟碳喷涂。

样品（仅供参考）：



室内地面饰面 材料物料篇


工程规范—技术要求

日期：2023 年 2 月 26 日

序号：003

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
防滑地砖	卫生间地面	<div>1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》；</div> <div>2、颜色：灰色、深灰色（颜色稳定性需达到认可被接受标准）；</div> <div>3、燃烧性能等级要求：A 级；</div> <div>4、规格：根据供应商之施工规范标准；</div> <div>5、样板：于大量生产前须获样板审批通过；</div> <div>6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；</div> <div>7、型号：a) 尺寸：300×300×8；</div> <div> b) 地面铺贴：需考虑损耗；</div> <div> c) 优等直角全瓷，吸水率≤0.5%，哑光防滑。</div>

样品（仅供参考）



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：004

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
15 厚（黑金砂） 石板饰面	卫生间门 槛	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：黑色（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A 级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 7、型号：a) 尺寸：15 厚，长宽按门大小及图纸所标尺寸； b) 地面铺贴：需考虑损耗；

样品（仅供参考）：



室内墙面饰面 材料物料篇


工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：005

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
无机涂料	图纸无特别注明的所有内墙面部位	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：象牙白（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 5、燃烧性能等级要求：A 级； 6、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件；

样品（仅供参考）：



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：006

图中代号/名称	位置	说明（单位：mm）
墙砖	卫生间的墙面、与卫生间相邻内墙面、Y座通道	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：白色（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 7、型号：a) 尺寸：450×300×8、450X250X8； b) 铺贴：需考虑损耗； c) 优等直角全瓷，吸水率≤0.5%，抛光面；

样品（仅供参考）：



工程规范—技术要求

日期：2024 年 2 月 26 日

序号：007

名称	位置	说明（单位：mm）
黑金沙	洗手台	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：黑色（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A 级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 7、型号：a) 尺寸：15 厚，长宽尺寸详见平面图及相关图纸；

样品（仅供参考）：



室外墙面饰面 材料物料篇

工程规范—技术要求


日期：2024 年 2 月 26 日

序号：008

名称	位置	说明（单位：mm）
玻璃马赛克	所有外墙	1、供应商：详《工程预算参考品牌备选表》； 2、颜色：白色（颜色稳定性需达到认可被接受标准）； 3、燃烧性能等级要求：A 级； 4、规格：根据供应商之施工规范标准； 5、样板：于大量生产前须获样板审批通过； 6、所有尺寸及数量由承建商核实，详情请参照施工文件； 7、型号：a) 尺寸：25×25×8；

样品（仅供参考）：

马赛克背面

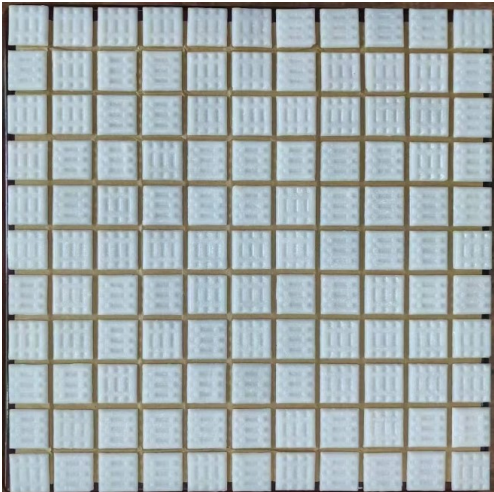

马赛克铺贴参考

