

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture

Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918

邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041

地址: 汕头市榕江路5号设计大厦  
Add: Design Building, No. 5 Rongjiang Road,  
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印

The drawing cannot be distributed or reproduced  
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	张革
审 核 REVIEWED BY	王 南	王南
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡伟平
专业负责人 CHIEF ENG	黄文星	黄文星
校 对 CHECKED BY	谢周翔	谢周翔
设 计 DESIGNED BY	王雅帆	王雅帆
设 计 DESIGNED BY	郑丹璇	郑丹璇
制 图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学

工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 L V座学生宿舍修缮工程


图纸名称 (SHEET TITLE):

V座 ⑧-①轴立面图

施工图审查合格书编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专 业 DISCIPLINE	建 筑
图 号 SHEET No.	V-GLM-02
日 期 DATE	2024.01
比 例 SCALE	
图 幅 SIZE	A2
版 本 号 REV. No.	

现有马赛克外墙铲除后重新贴马赛克  
详见用料表

按原样式更换铝合金玻璃窗 (余同)  
详见门窗表

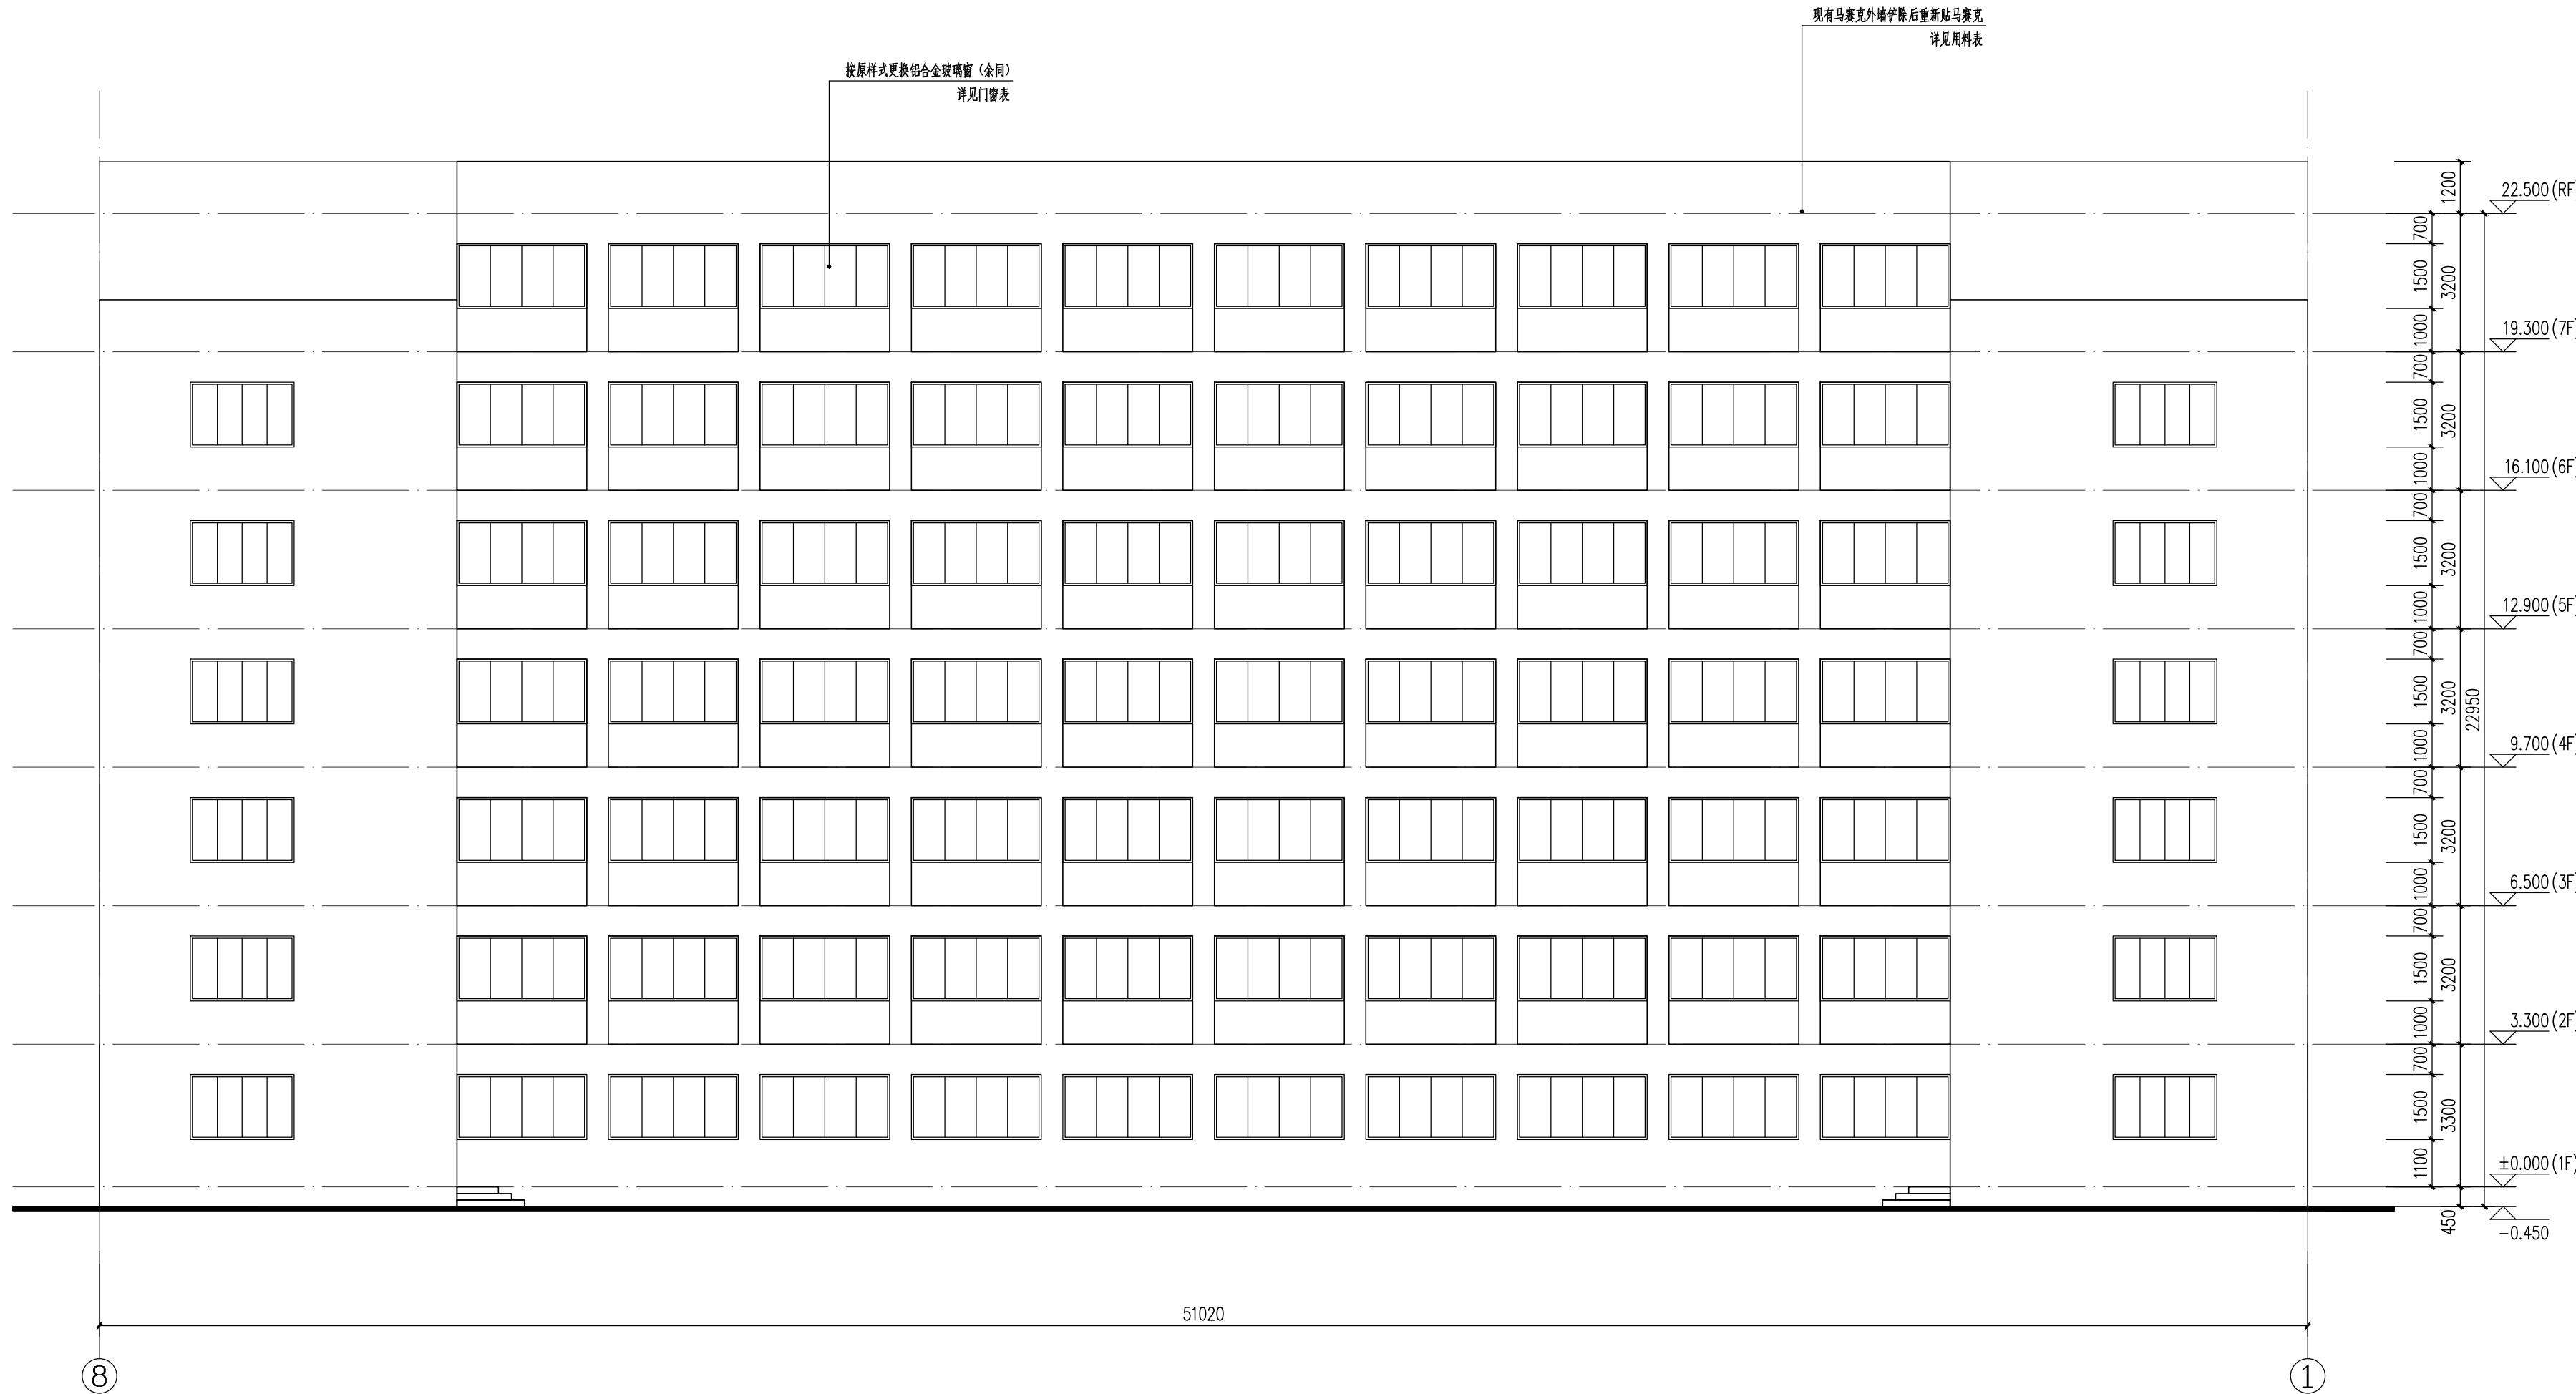

V座 ⑧-①轴立面图 1:100

注: 该立面图仅为示意, 如尺寸与现场有偏差, 以现场实际尺寸为准。