

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture

Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918

邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041

地址: 汕头市榕江路5号设计大厦

Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road,
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印

The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	张
审 核 REVIEWED BY	王 南	王
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡
专业负责人 CHIEF ENG	黄文星	黄
校 对 CHECKED BY	谢周翔	谢
设 计 DESIGNED BY	王雅帆	王
设 计 DESIGNED BY	郑丹璇	郑
制 图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学

工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 LY座学生宿舍修缮工程

图纸名称 (SHEET TITLE):

L座 三至五层平面改造图

施工图审查合格书编号

CONSTRUCTION APPROVED No.

工程编号 PROJ. No.

245002

设计阶段 STAGE

施工图

专 业 DISCIPLINE

建 筑

图 号 SHEET No.

L-G-03

日 期 DATE


2024. 01

比 例 SCALE

图 幅 SIZE

A2

版 本 号 REV. No.

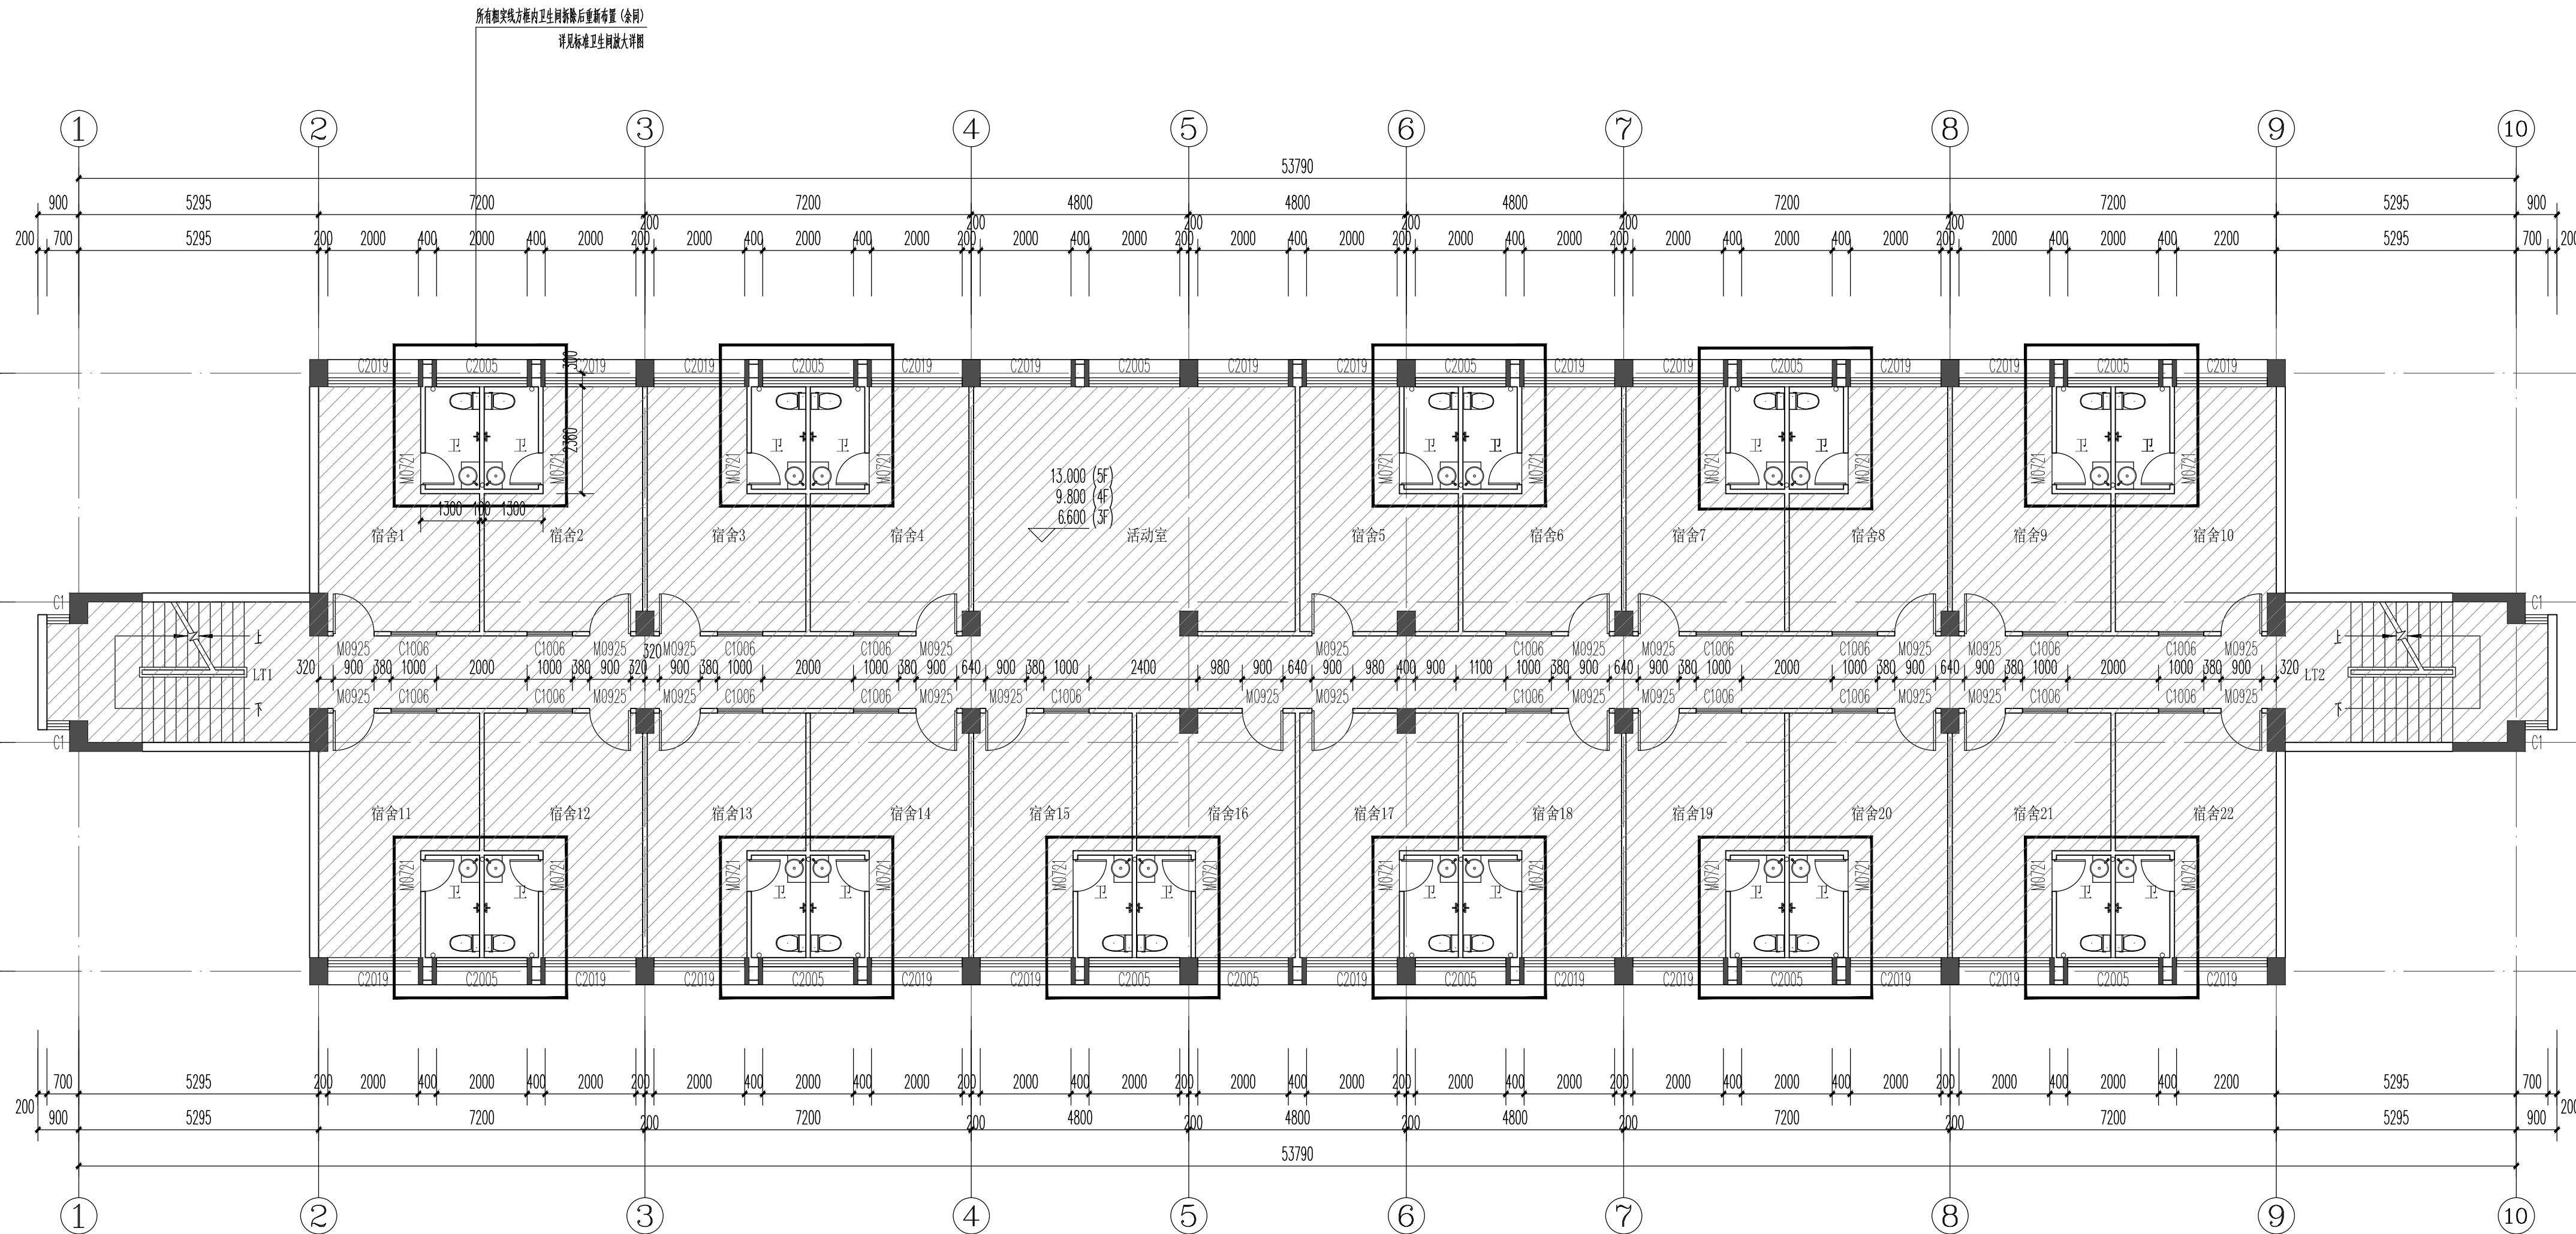

L座 三至五层平面改造图 1:100

- 注: 1、图中粗实线区域为本次工程主要修缮区域, 即卫生间区域的地面、墙面重做防水及卫生洁具的重新布置等;
2、图中填充部分宿舍、活动室、通道及其他公共区域墙面、顶棚重新刷白色无机涂料等 (具体详见工程概述及设计内容);
3、图中填充部分的地面水磨石重新打磨抛光翻新;