



电气改造范围说明:			备注
1	学生宿舍	改造卫生间内照明配电	仅改造图中粗建线范围内卫生间

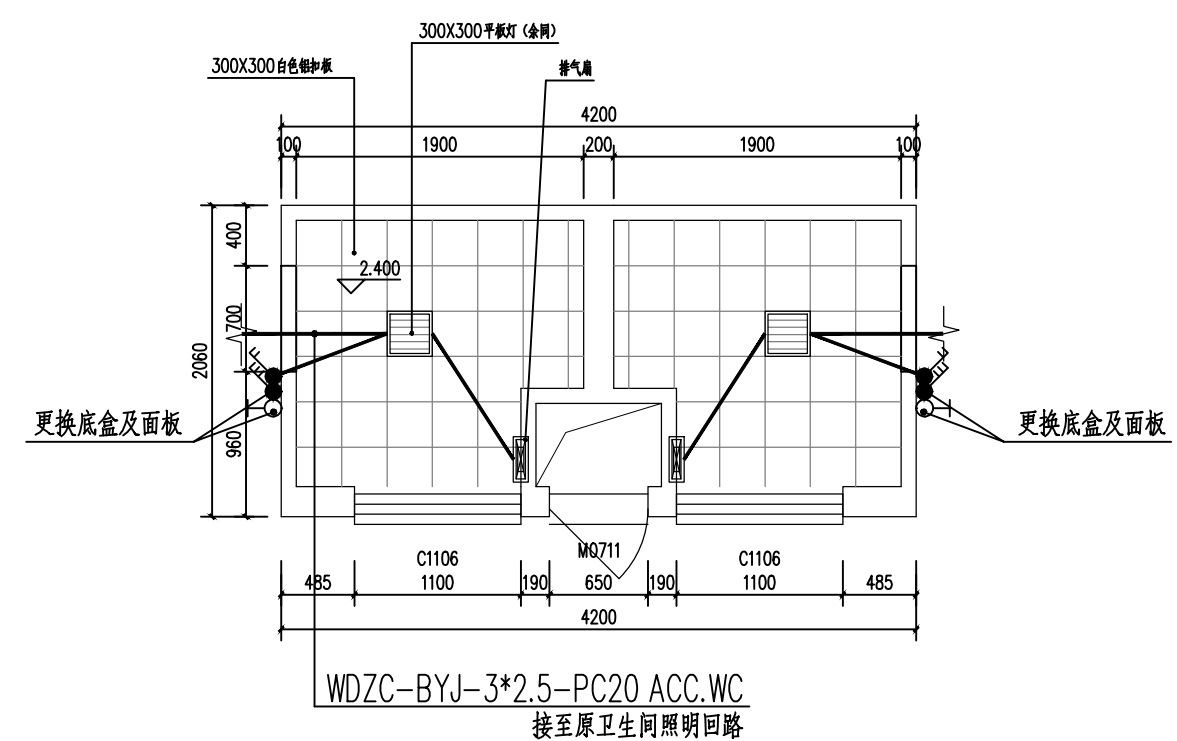

Y座 卫生间电气大样图 1:50

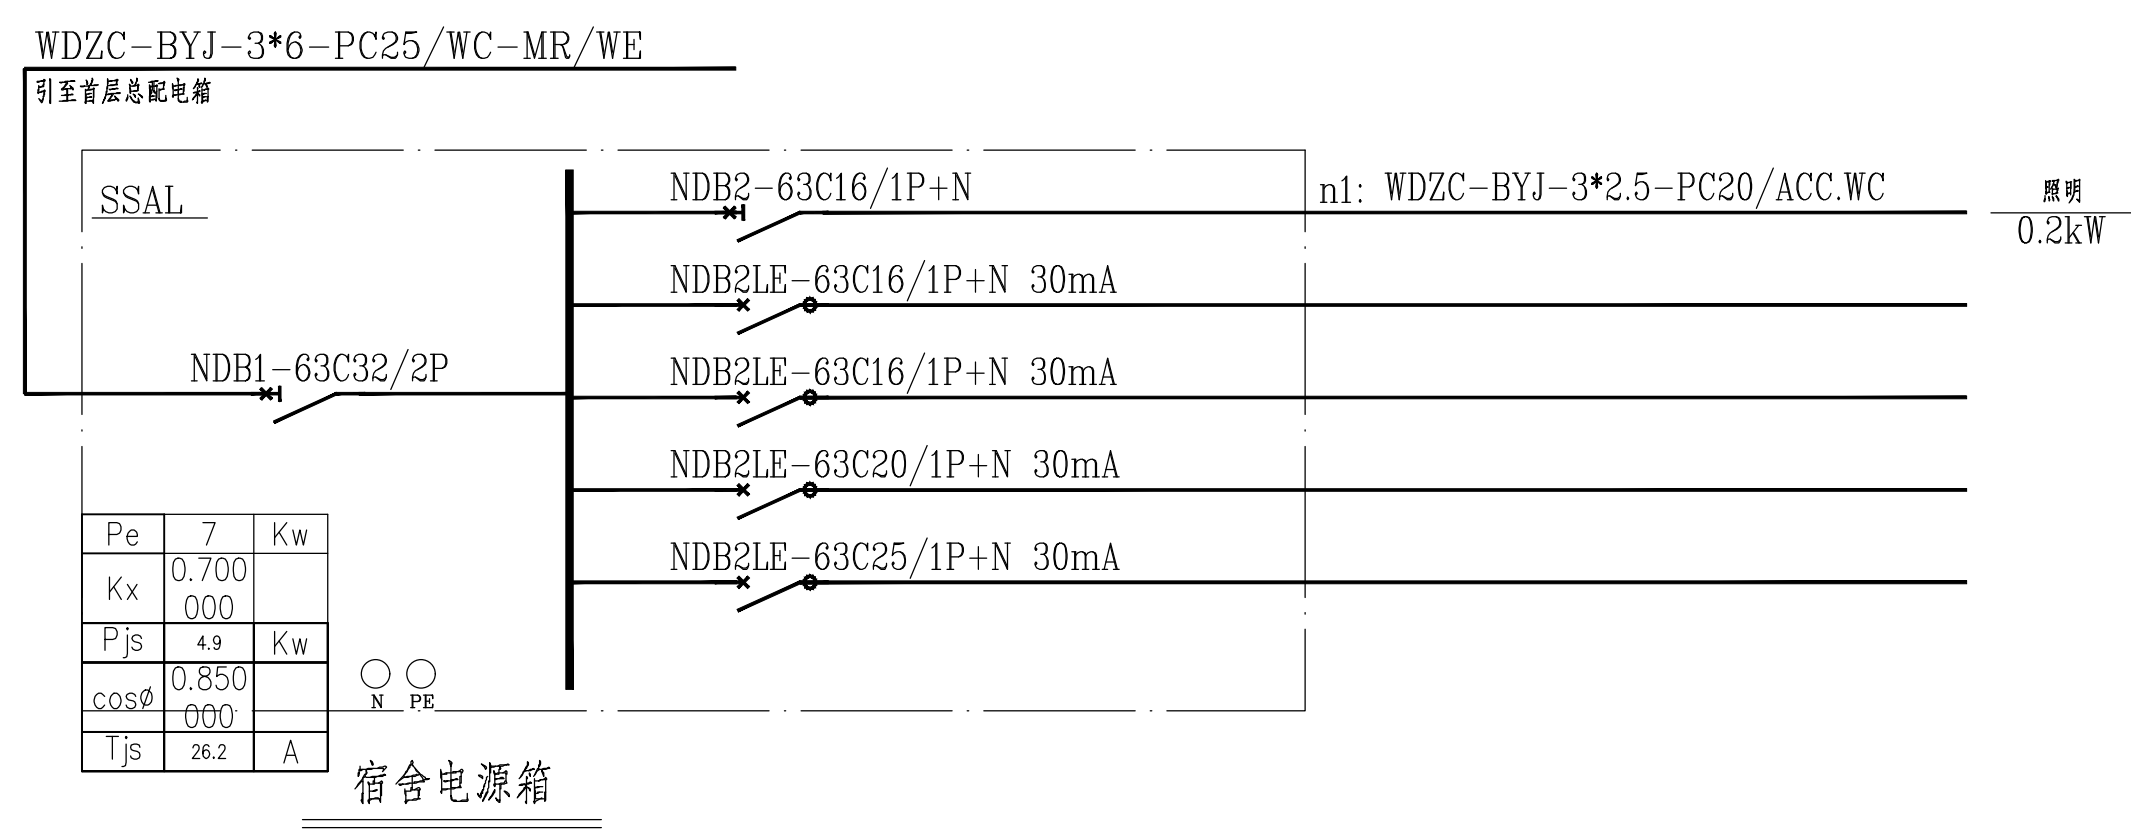

主要材料表/每间卫生间						
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	吊扇调速开关	吊扇调速开关	AC220 10A	个	1	安装高度为1.4米
2	三联开关	三联开关	AC220 10A	个	1	安装高度为1.4米
3	双联开关	双联开关	AC220 10A	个	1	安装高度为1.4米
4	导线、导管	导线、导管	规格见平面图标注	米	—	原回路线头位置不明,每回路多预留3米
5	300*300平板灯	300*300平板灯	LED 14W	个	1	吊顶嵌入安装
6	排气扇	排气扇	壁装,8寸,300*300	个	1	在原排气扇位置壁装
7	配电箱	配电箱	16位	个	0	安装高度为1.6米

Y座首层平面强电改造图 1:100

序 号	修改日期	修改原因、内容
SERIAL NUMBER	DATE	REASON, DESCRIPTION
修改记录 / MODIFY RECORD		
<div><div></div><div><p>汕头市第二建筑设计院 Shantou Second Architecture Design Institute 电话 (Tel): 0754-8840938 传真 (Fax): 0754-8840918 邮箱 (Email): stsgj@163.com 邮编 (Post code): 515041 地址: 汕头市长江路5号设计大厦 Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road, Shantou, Guangdong, China</p><p>资质等级: Qualification Grade 建筑行业 (建筑工程) 甲级 Building Industry: Grand A 证书编号: A244014296</p><p>未经我院授权, 此图纸不得分发或复印 The drawing cannot be distributed or reproduced without authorization of our institute</p><p>单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):</p></div></div>		
注册师执业专用章 (Stamp of Register):		
施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):		
印 刷 体	签 章	
PRINT	SIGNATURE	
审 定	张文革	
APPROVED BY	张文革	
审 核	章楷盛	
REVIEWED BY	章楷盛	
项目负责人	蔡伟平	
PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人	陈壮群	
CHIEF ENG.	陈壮群	
校 对	邹 彦	
CHECKED BY	邹 彦	
设 计	张永懋	
DESIGNED BY	张永懋	
制 图		
DRAWN BY		
建设单位 (CLIENT):		
汕头大学		
工程名称 (PROJECT):		
汕头大学桑浦山校区LY座 学生宿舍修缮工程		
图纸名称 (SHEET TITLE):		
Y座首层平面强电改造图		
施工图审查合格书编号		
CONSTRUCTION APPROVED NO.		
工程编号 PROJ. No.	245002	
设计阶段 STAGE	施工图	
专 业 DISCIPLINE	电 气	
图 号 SHEET No.	YHDQ-01	
日 期 DATE	2024. 01	
比 例 SCALE	1:100	
图 幅 SIZE	(A1)	
版 本 号 REV. No.	1. 0	