

汕头市第二建筑设计院

Shantou Second Architecture
Design Institute

电话 (Tel): 0754-88460938 传真 (Fax): 0754-88460918
邮箱 (E-mail): stsje@21cn.net 邮编 (Post code): 515041

地址: 汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No. 5 Rongjiang Road,
Shantou, Guangdong, China

资质等级: Qualification Grade

建筑行业 (建筑工程) 甲级

Building Industry: Grand A

证书编号: A244014296

未经我院授权, 此图纸不得分发或复印

The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):

注册师执业专用章 (Stamp of Register):

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	18
审 核 REVIEWED BY	林植琛	林植琛
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡伟平
专业负责人 CHIEF. ENG	肖彬彬	肖彬彬
校 对 CHECKED BY	方瑛玮	方瑛玮
设 计 DESIGNED BY	纪泽传	纪泽传
设 计 DESIGNED BY		
制 图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT):

汕头大学

工程名称 (PROJECT):

汕头大学桑浦山校区 L V座学生宿舍修缮工程

图纸名称 (SHEET TITLE):

L座首层排水立管更新平面图

施工图审查合格书编号

CONSTRUCTION APPROVED No.

工程编号 PROJ. No. 245002

设计阶段 STAGE 施工图

专 业 DISCIPLINE 给排水


图 号 SHEET No. S-02

日 期 DATE 2024.01

比 例 SCALE 1:150

图 幅 SIZE A2

版 本 号 REV. No.

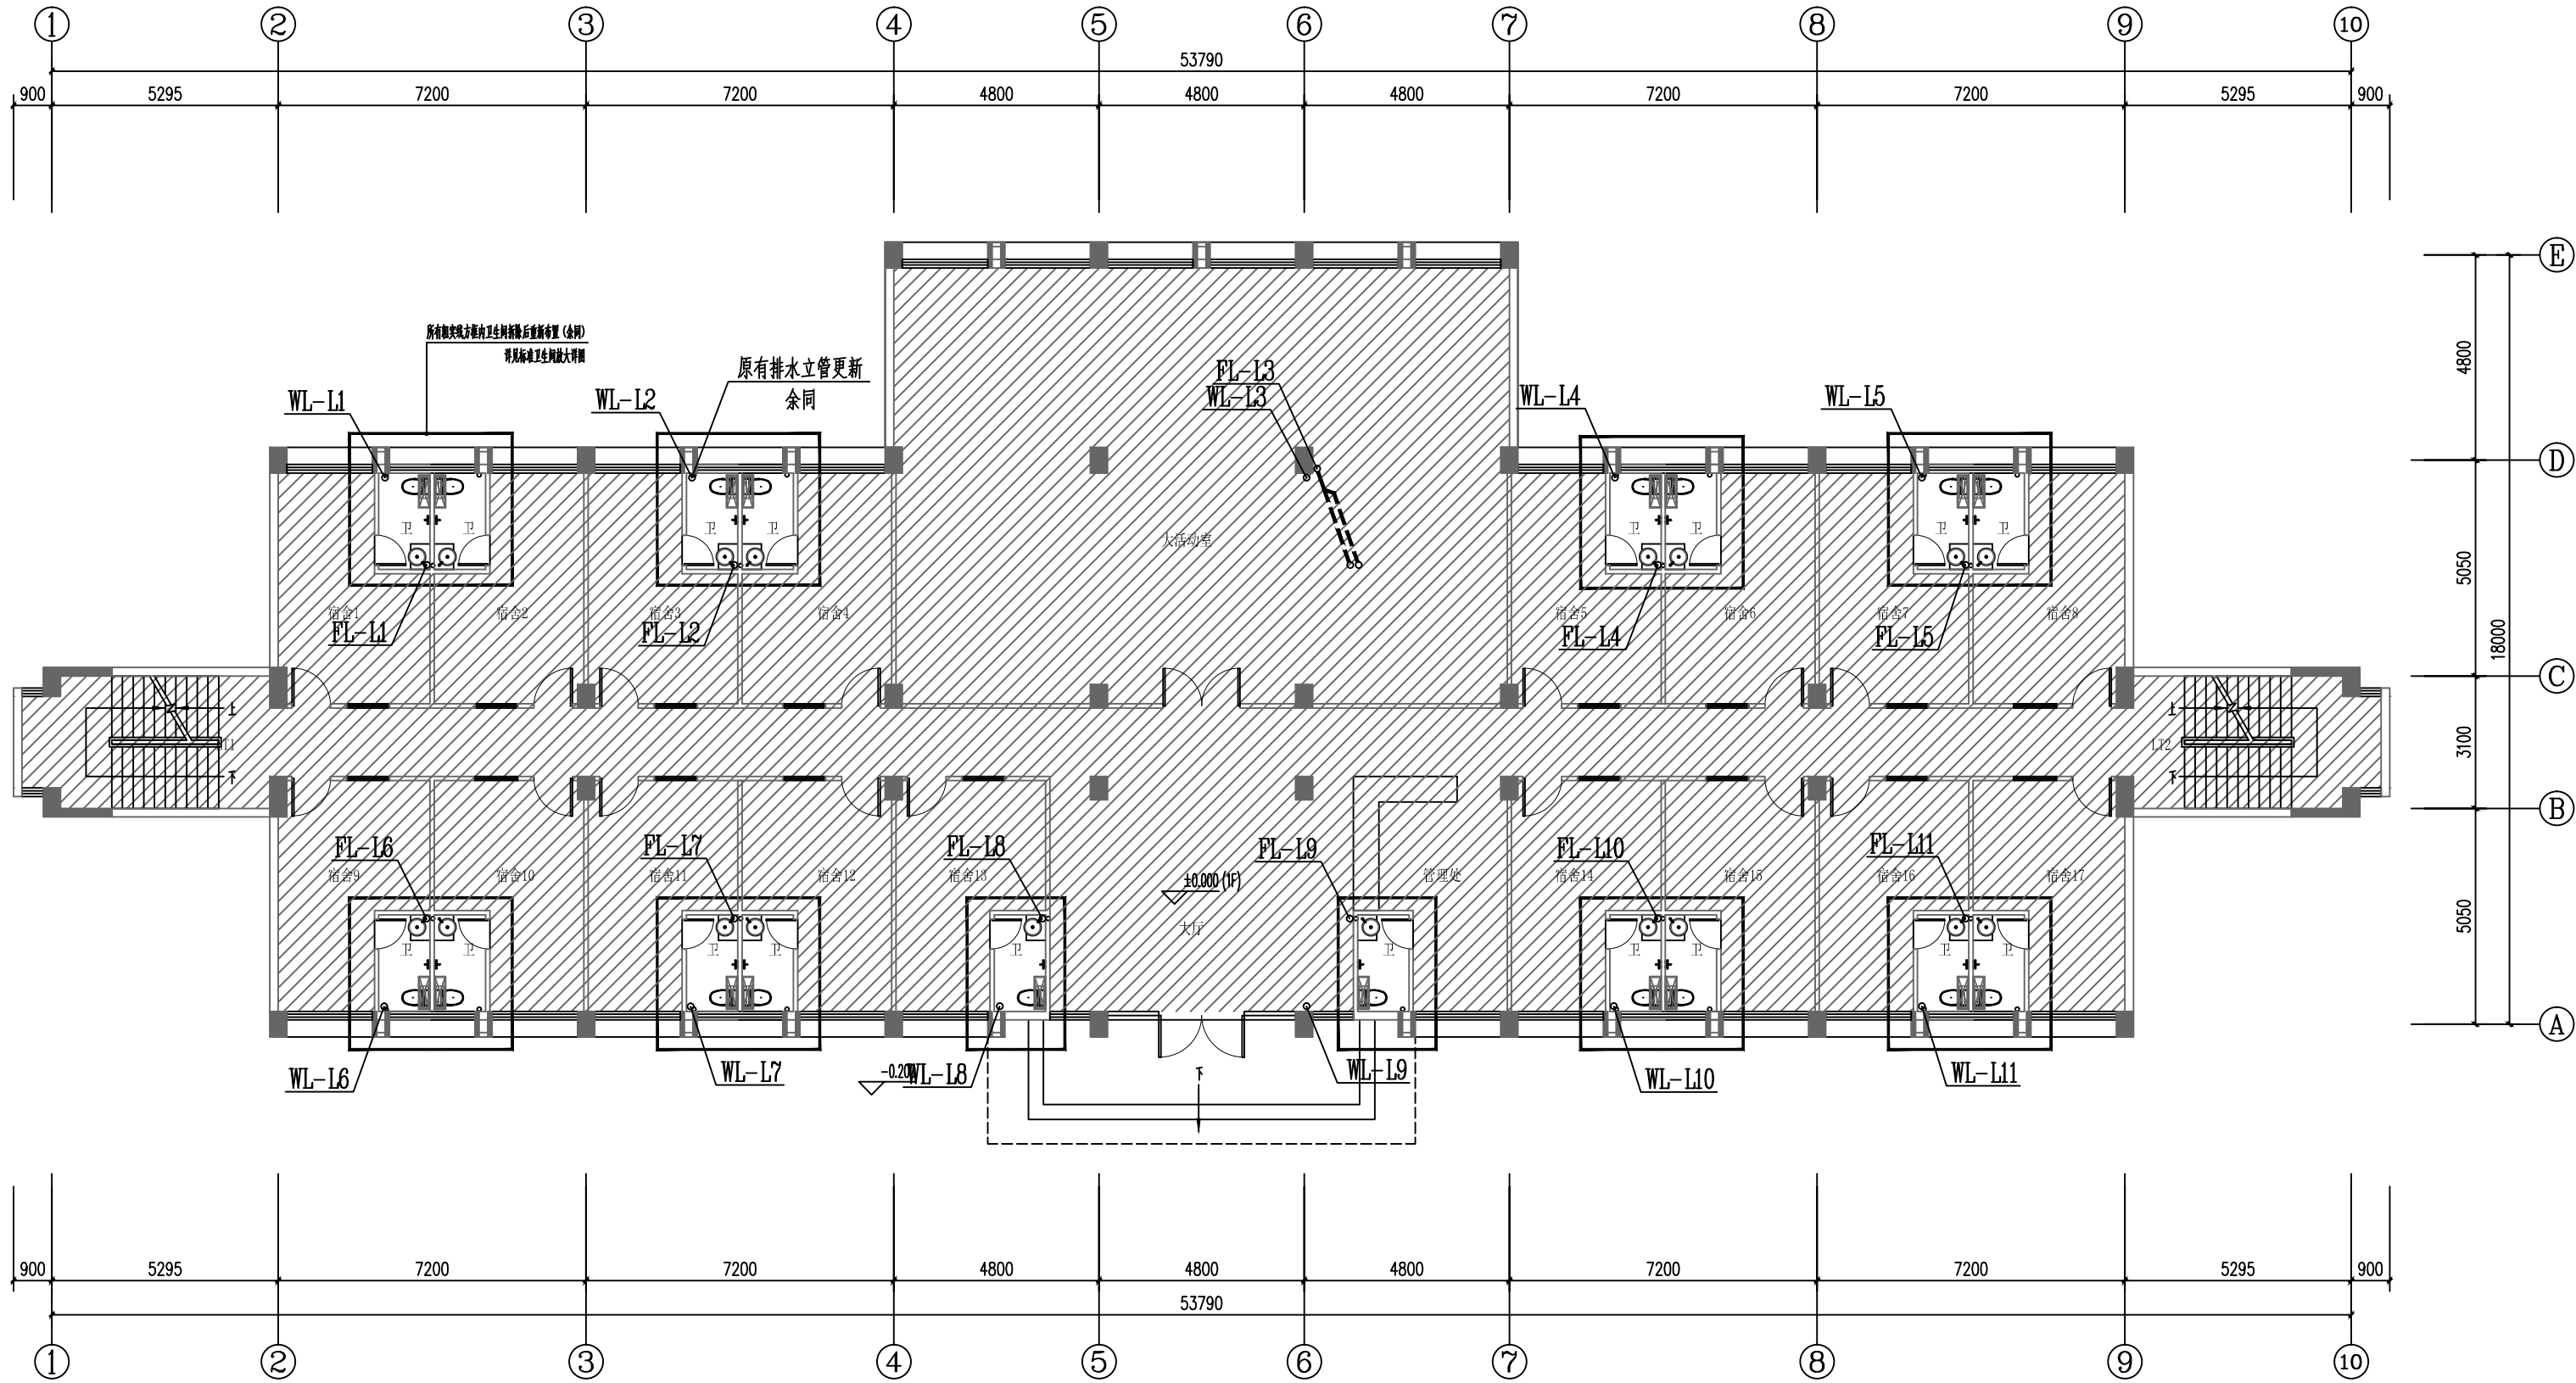

L座首层排水立管更新平面图 1:150

说明:

- 各改造卫生间给水立管利旧。
- 更新后排水立管于首层接原有排水出户管。