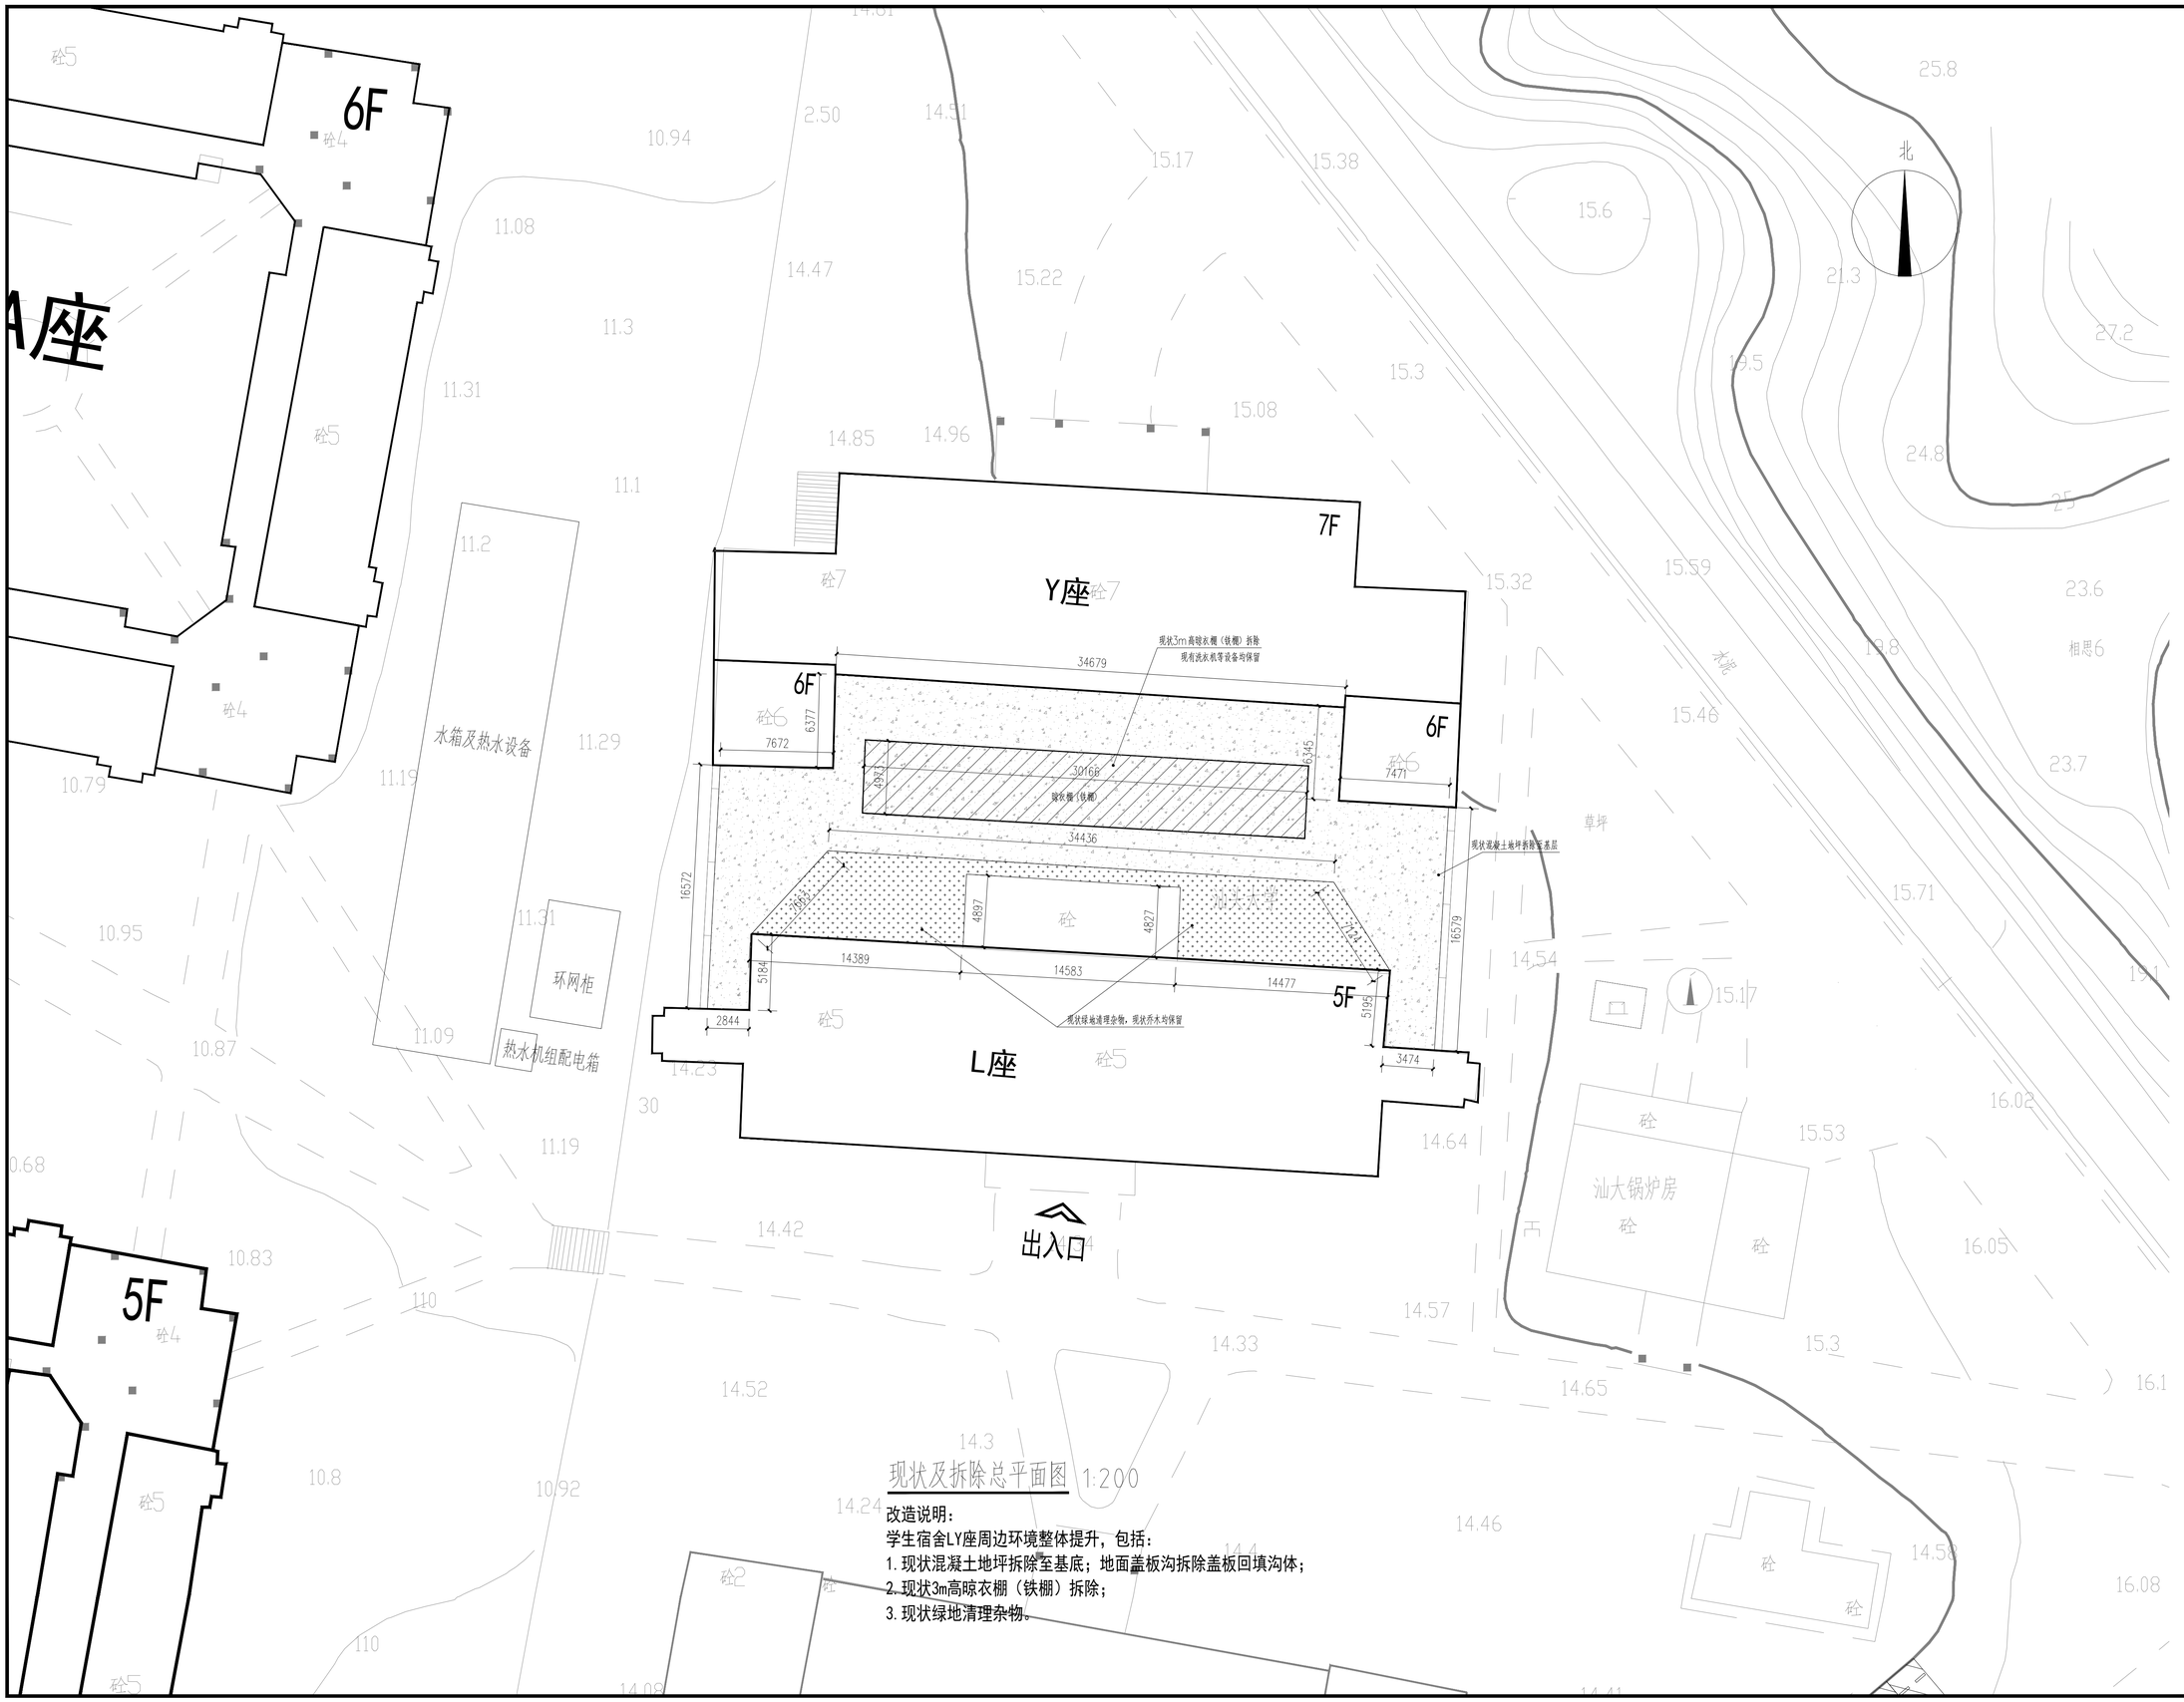

现状及拆除总平面图 1:200

改造说明：

学生宿舍LY座周边环境整体提升，包括：

1. 现状混凝土地坪拆除至基底；地面盖板沟拆除盖板回填沟体；
2. 现状3m高晾衣棚（铁棚）拆除；
3. 现状绿地清理杂物。

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：汕头市第二建筑设计院 2024年01月18日确认图纸

审图 机构名称：汕头市新纪元工程咨询有限公司
机构类别：　类　认定书编号：9028
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（道路、桥梁、隧道）工程；二类 市政基础设施（给水、排水）工程；风景园林工程
有效期至：2026年12月24日
2024年02月02日完成审查

序号 SERIAL NUMBER	修改日期 DATE	修改原因、内容 REASON, DESCRIPTION

修改记录 / MODIFY RECORD

汕头市第二建筑设计院
Shantou Second Architecture Design Institute
电话（Tel）：0754-88460938　传真（Fax）：0754-88460918
邮箱（E-mail）：stsjey01cn.net　邮编（Post code）：515041
地址：汕头市榕江路5号设计大厦
Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road, Shantou, Guangdong, China

资质等级：Qualification Grade
建筑行业（建筑工程）甲级
Building Industry; Grand A
证书编号：A24014296

未经我院授权，此图纸不得分发或复印
The drawing cannot be distributed or reproduced without authorization of our institute

单位出图专用章（Stamp of Design Firm）：

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：汕头市第二建筑设计院
业务范围：建筑行业（建筑工程）甲级
证书证书编号：A24014296
有效期至：2025年04月03日

注册师执业专用章（Stamp of Register）：

施工图审图章（Stamp of Construction Approved）：

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	张文革	
审核 REVIEWED BY	王　南	
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	
专业负责人 CHIEF ENG	黄文星	
校对 CHECKED BY	谢周翔	
设计 DESIGNED BY	陈　悦	
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWED BY		

建设单位（CLIENT）：
汕头大学

工程名称（PROJECT）：
汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮工程

图纸名称（SHEET TITLE）：
现状及拆除总平面图

施工图审查合格书编号 CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专　业 DISCIPLINE	园　建
图　号 SHEET No.	CZP-01
日　期 DATE	2024.01
比　例 SCALE	
图　幅 SICE	A1
版本号 REV. No.	