

资质等级: Qualification Grade
建筑行业 (建筑工程) 甲级
Building Industry: Grand A
证书编号: A244014296

未经我院授权，此图纸不得分发或复印
The drawing cannot be distributed or reproduced
without authorization of our institute

单位出图专用章 (Stamp of Design Firm) :

注册师执业专用章 (Stamp of Register) :

施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):

	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	张文革	1 革
审 核 REVIEWED BY	林植琛	植琛
项目负责人 PROJ. CHIEF	蔡伟平	蔡伟平
专业负责人 CHIEF. ENG	肖彬彬	肖彬彬
校 对 CHECKED BY	方瑛玮	方瑛玮
设 计 DESIGNED BY	纪泽传	纪泽传
设 计 DESIGNED BY		
制 图 DRAWN BY		

建设单位 (CLIENT) :

汕头大学


工程名称 (PROJECT) :

汕头大学桑浦山校区 L Y座学生宿舍修缮工程







图纸名称 (SHEET TITLE) :

Y座卫生间改造给排水大样图





施工图审查合格书编号	
CONSTRUCTION APPROVED No.	
工程编号 PROJ. No.	245002
设计阶段 STAGE	施工图
专 业 DISCIPLINE	给排水
图 号 SHEET No.	S-07
日 期 DATE	2024. 01
比 例 SCALE	1:50
图 幅 SIZE	A2
版 本 号 REV. No.	

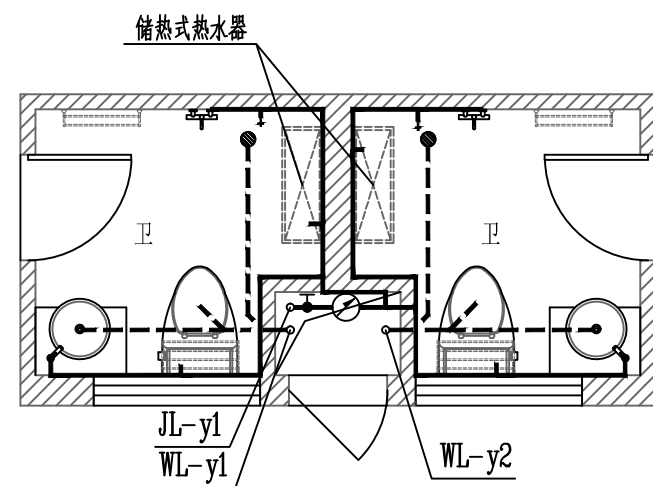

Y座标准层卫生间

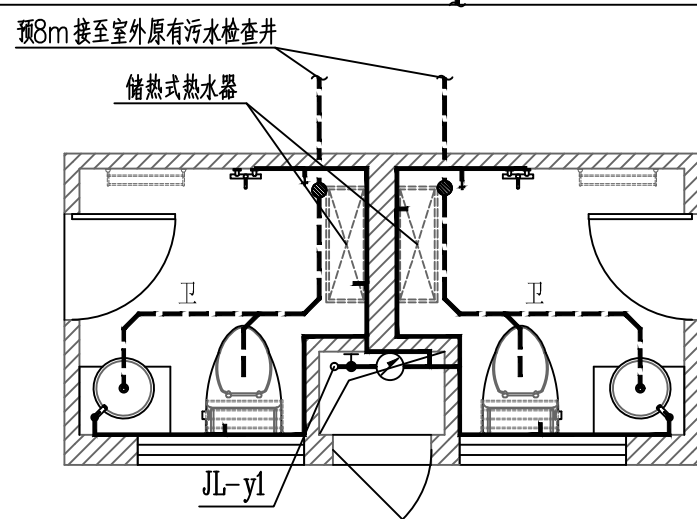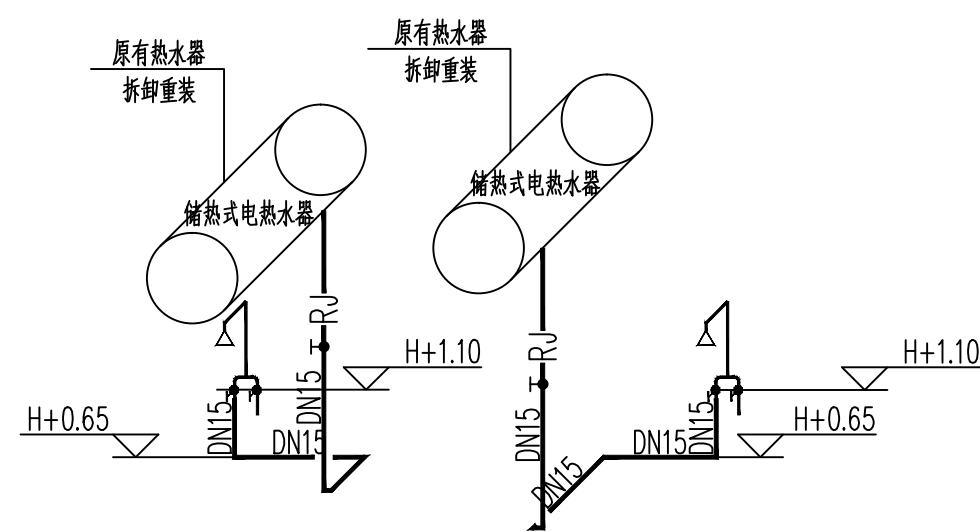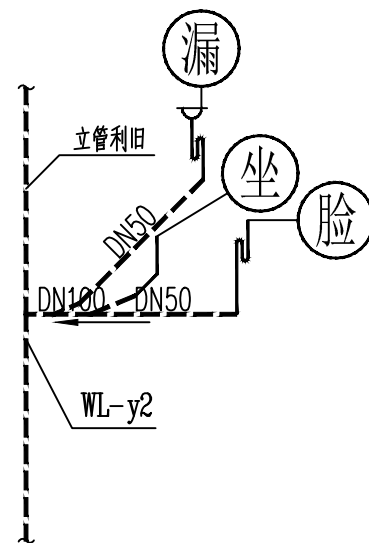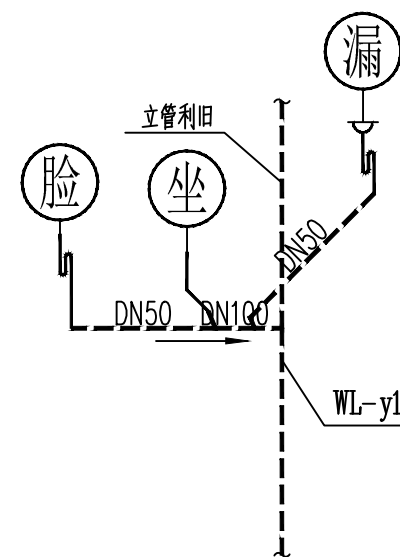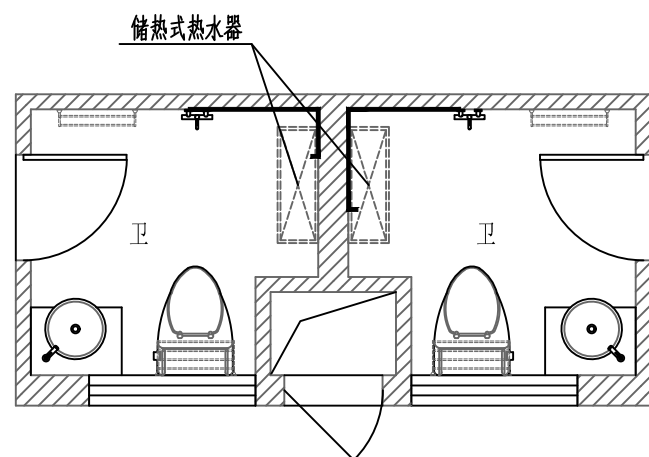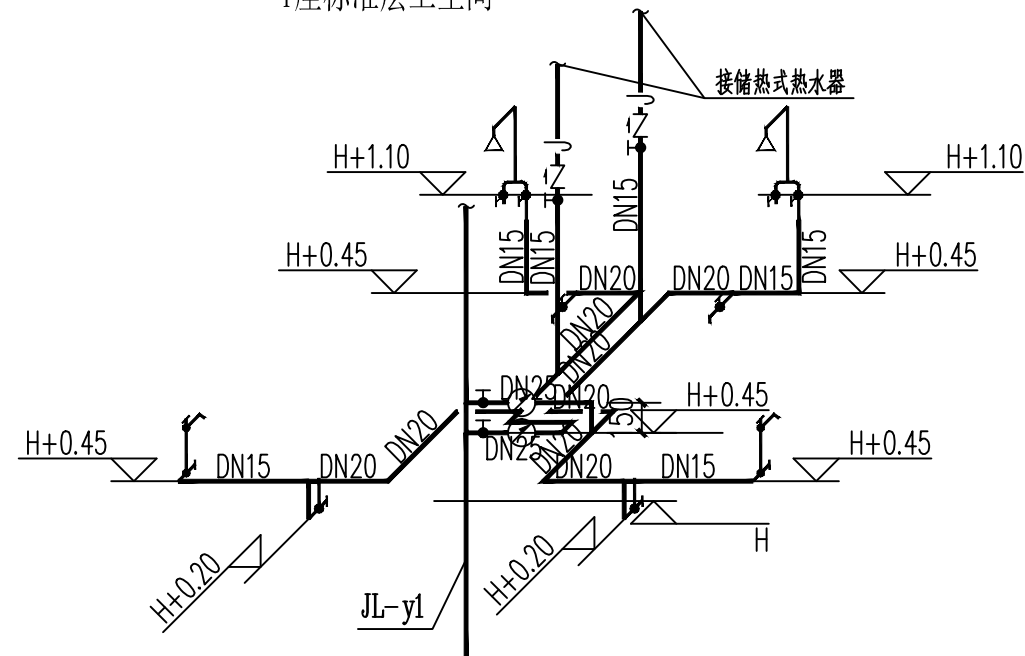

Y座首层卫生间

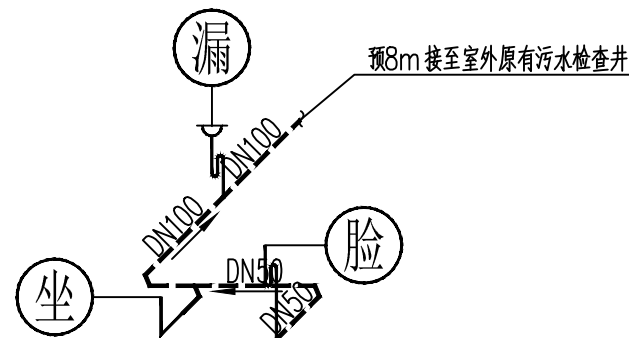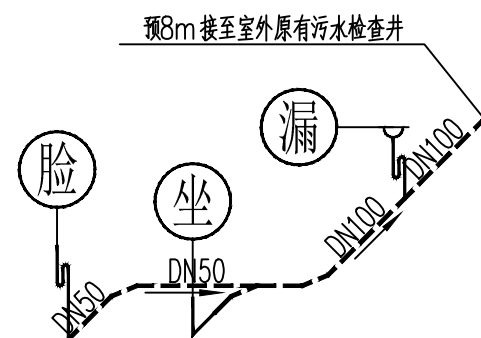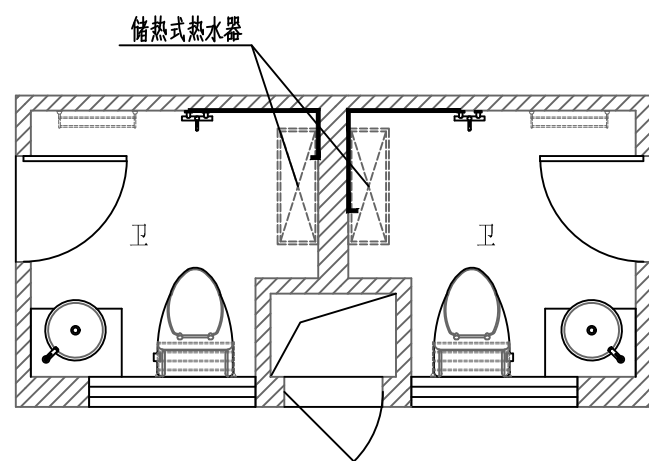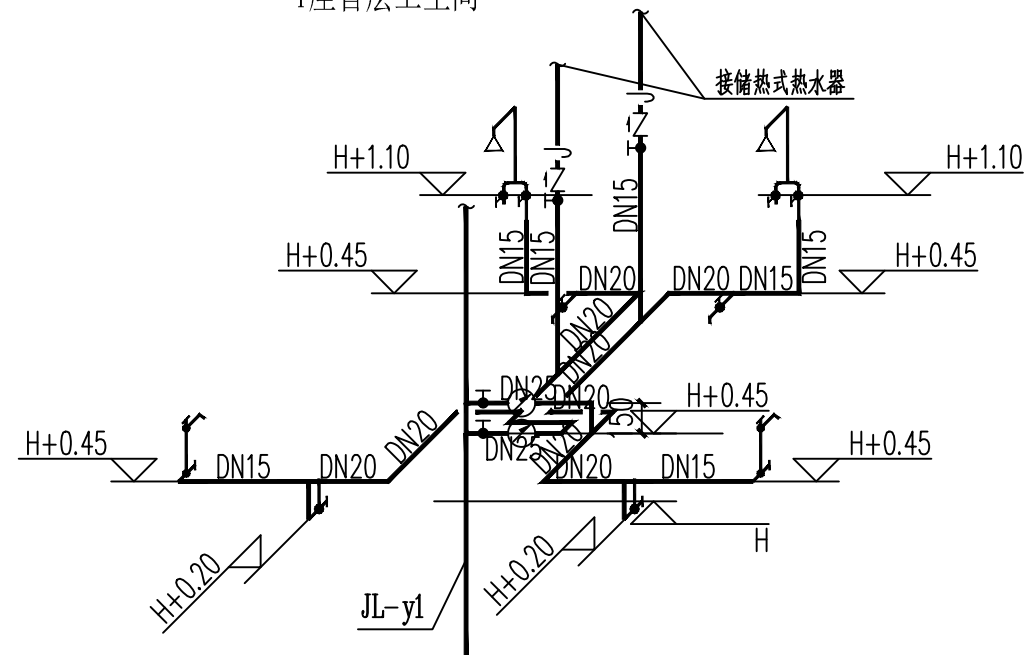

Y座卫生间改造给排水大样图 1:50

说明:

- 1、地漏采用水封地漏,水封高度不小于50mm。
- 2、排水横管坡度为0.026,给水管道均有0.005坡度坡向泄水点。
- 3、室内给水管道采用暗装,阀门及暗装有困难部位采用明装。
- 4、给水管采用PP-R塑料管,热熔连接,排水管采用u-pvc塑料管,承插粘接。
- 5、采用自带存水弯的卫生洁具时,管道不可再设存水弯。
- 6、坐便器采用自带水封坐便器,采用两档冲洗水箱 $\leq 6\text{L}$;洗脸盆采用单阀水嘴洗脸盆,淋浴器采用单柄混合淋浴水嘴。
- 7、H为卫生间完成面标高。
- 8、本工程均采用2级节水效率,符合《节水型生活用水器具》(CJ/T164-2014)标准的卫生洁具。
- 9、改造范围内各相似卫生间给排水做法参考此大样。