

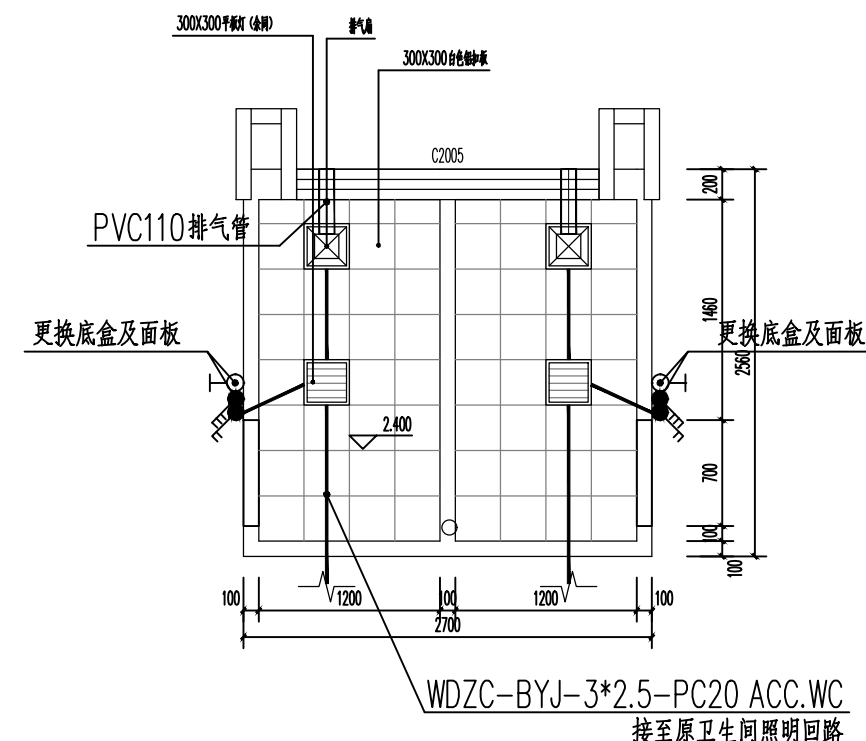


电气改造范围说明:			
1	学生宿舍	改造卫生间内照明配电 增加室外照明	改造图纸中粗虚线范围内卫生间

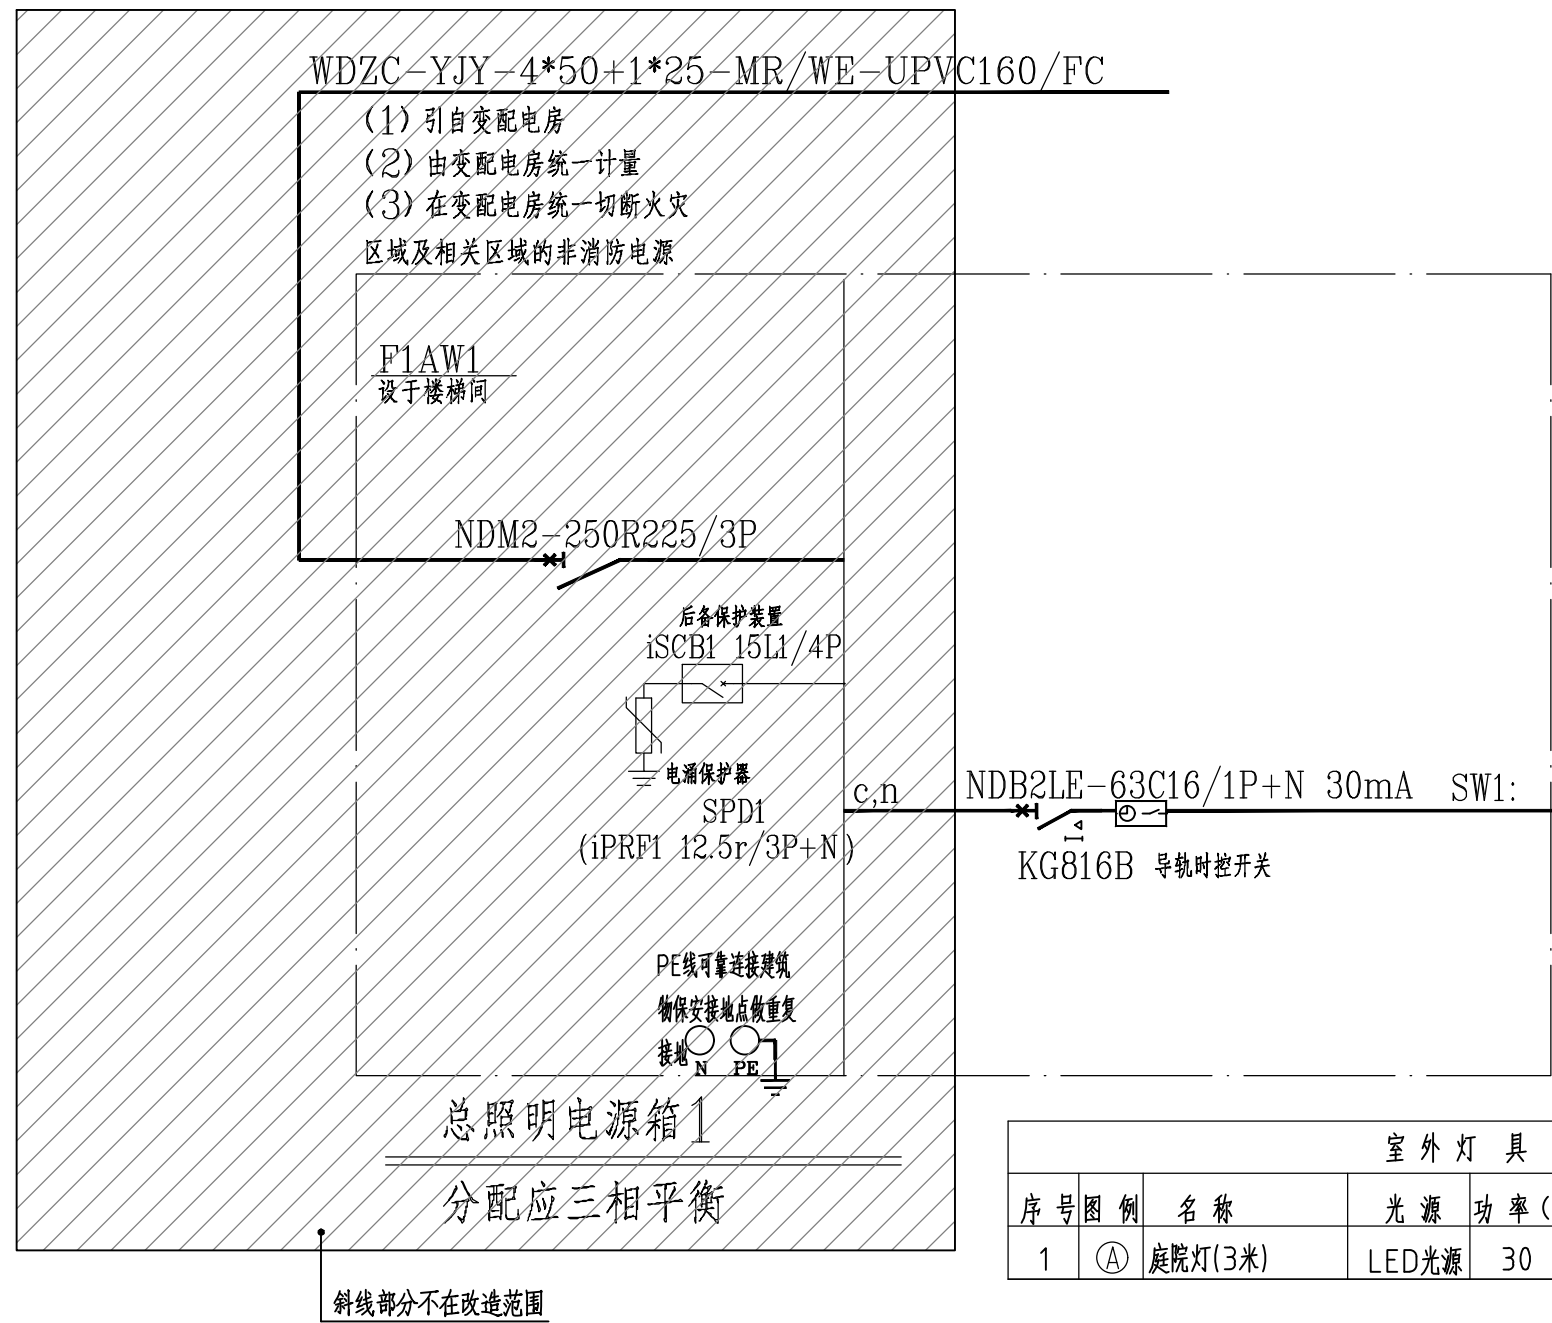

L座卫生间电气大样图 1:50

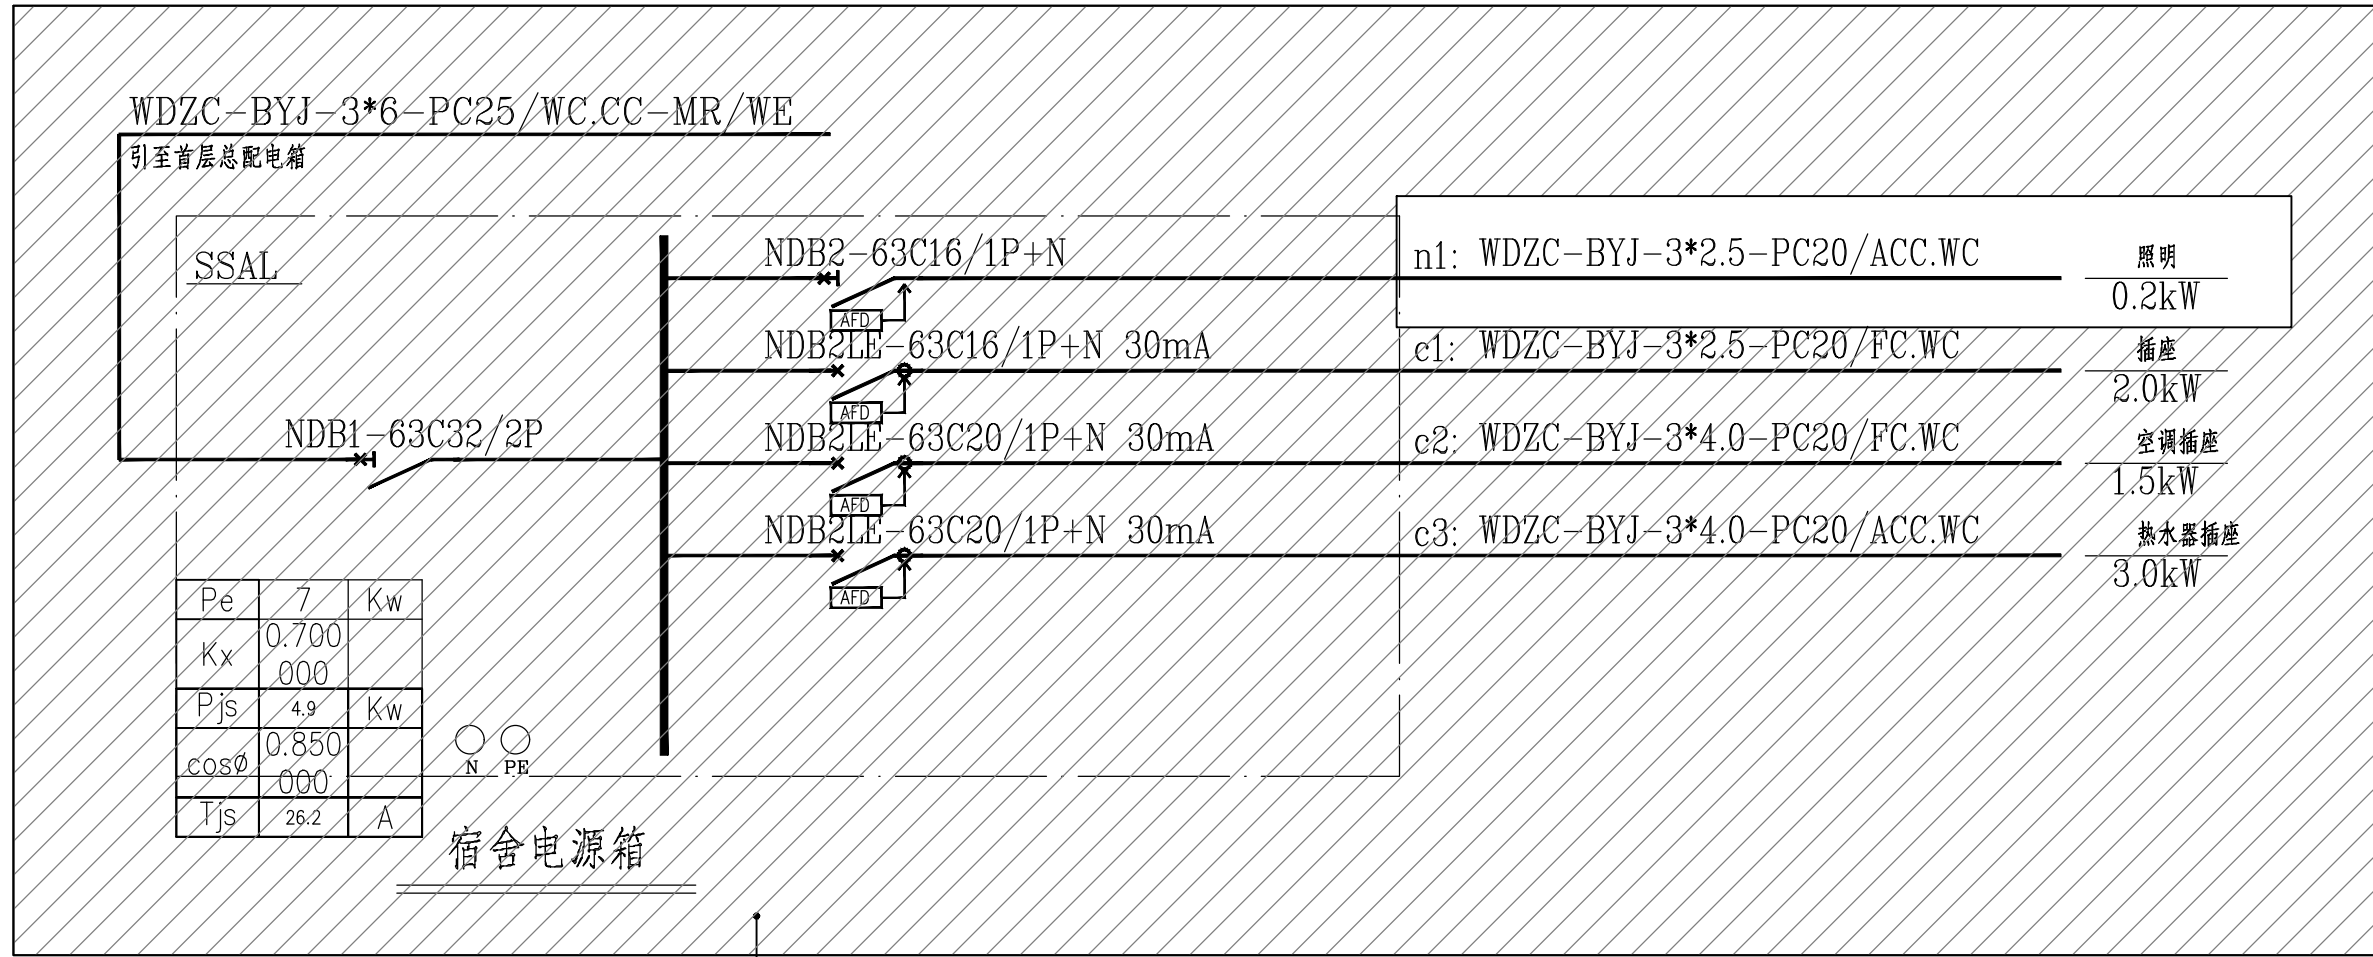

主要材料表/每间卫生间

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	Ⓐ	吊扇调速开关	AC220 10A	个	1	安装高度为 1.4 米
2	Ⓑ	三联开关	AC220 10A	个	1	安装高度为 1.4 米
3	Ⓒ	双联开关	AC220 10A	个	1	安装高度为 1.4 米
4	Ⓓ	导线、导管	规格见平面图标注	米	-	原回路头位置不明,每回路多预留3米
5	Ⓔ	300*300平板灯	LED 14W	个	1	吊项嵌入安装
6	Ⓕ	集成排气扇	6寸	个	1	吊项嵌入安装
7	Ⓖ	排气管	PVC110	米	2	吊项内安装

L座首层平面强电改造图 1:100

序号	修改日期	修改原因、内容
SERIAL NUMBER	DATE	REASON, DESCRIPTION
修改记录 / MODIFY RECORD		
汕头市第二建筑设计院 Shantou Second Architecture Design Institute		
电话 (Tel): 0754-8840938 传真 (Fax): 0754-8840918 邮箱 (Email): stsgj@163.net 邮编 (Post code): 515041 地址: 汕头市榕江路5号设计大厦 Add: Design Building, No.5 Rongjiang Road, Shantou, Guangdong, China		
资质等级: Qualification Grade 建筑行业 (建筑工程) 甲级 Building Industry: Grand A 证书编号: A244014296		
未经院院授权, 此图纸不得分发或复印 The drawing cannot be distributed or reproduced without authorization of our institute		
单位出图专用章 (Stamp of Design Firm):		
注册师执业专用章 (Stamp of Register):		
施工图审图章 (Stamp of Construction Approved):		
印刷体	签字	审核
PRINT	SIGNATURE	CHECK
审定	张文革	1
审核	章楷盛	1
项目负责人	蔡伟平	1
PROJ. CHIEF		
专业负责人	陈壮群	1
CHIEF ENG.		
校对	邹彦	1
CHECKED BY		
设计	张永懋	1
DESIGNED BY		
制图		
DRAWN BY		
建设单位 (CLIENT):		
汕头大学		
工程名称 (PROJECT):		
汕头大学桑浦山校区LY座 学生宿舍修缮工程		
图纸名称 (SHEET TITLE):		
L座首层平面强电改造图		
施工图审查合格书编号		
CONSTRUCTION APPROVED No.		
工程编号 PROJ. No.		
245002		
设计阶段 STAGE		
施工图		
专业 DISCIPLINE		
电气		
图号 SHEET No.		
L#DQ-01		
日期 DATE		
2024. 01		
比例 SCALE		
1:100		
图幅 SIZE		
A1		
版本号 REV. No.		
1. 0		