

大学城校区入口门岗建设

施工图

给排水专业



广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD

二〇二四年十月

西南门门卫 施工图

给排水专业



广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD

二〇二四年十月

给排水 PLUMBING	结构 STRUCT.	建筑 ARCHT.	电气 ELEC.	暖通 HVAC.			
-----------------	---------------	--------------	-------------	-------------	--	--	--

项目名称	PROJECT
大学城区人口门费费	
子项目名称	SUB-PROJECT

图号 DRAWING NO. SS-00

1001

给大门配件安装示意图表		
名称	图例	高度
坐便器水箱进水阀		H+0.250
脚踏式便时自闭式冲水阀		H+0.250
洗手盆便时自闭式水嘴		H+0.450
小便器便时自闭冲洗阀		H+1.150
拖布盆水龙头		H+1.100
淋浴室水龙头		H+1.150
洗手盆水龙头		H+0.450

说明：1、H为楼层完成面；

2、卫生间采用具有防踢功能的瓷磚；

3、排水支管的敷设坡度为 0.026；

4、卫生洁具安装详见图09S304；

5、清扫口与墙距离不得小于200mm。

② 表示立式大便器

③ 表示蹲式大便器

④ 表示小便器




⑤ 表示洗手盆

⑥ 表示洗脸

⑦ 表示脚踏式

⑧ 表示清扫口

⑨ 表示水龙头



东南门门卫 施工图

给排水专业



广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD

二〇二四年十月

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED



广东建筑设计研究院有限公司

■ 注册岩土（岩土工程）甲级 124004516
■ 城乡规划编制甲级
■ 市政行业（道路、工程）乙级 ■ 风景园林工程专项甲级
■ 市政行业（给水、工程）乙级 ■ 市政行业（排水、工程）乙级
■ 环境工程专项（给排水）甲级乙级 ■ 公共建筑（公建）甲级

地址：广州市天河区珠江新城大德大道中360号（邮编：510630）
电话：(020) 38031603 传真：(020) 38031604

COUNTER SIGNATURE

建筑 ARCH.		电气 ELEC.	
结构 STRUCT.		暖通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

STAMP AREA 簽章區

建設單位 CLIENT

項目名稱	PROJECT
1. 項目背景	1.1 項目背景
2. 項目目標	2.1 項目目標
3. 項目範圍	3.1 項目範圍
4. 項目組織	4.1 項目組織
5. 項目風險	5.1 項目風險
6. 項目進度	6.1 項目進度
7. 項目成本	7.1 項目成本
8. 項目質量	8.1 項目質量
9. 項目溝通	9.1 項目溝通
10. 項目總結	10.1 項目總結

大学城校区入口门岗建设

SUB-PROJECT

图 纸 名 称 TITLE

图 纸 目 录

制 图	制图	何世明
设 计	制图	何世明
校 对	审核	何世明
专业负责 SPECIALIST CHIEF	审核	何世明
项目负责 PROJECT CHIEF	审核	何世明
审查 EXAMINED BY	审核	何世明
审定 APPROVED BY	审核	何世明


图号 DRAWING NO. SS-00

业务号 JOB NO.


出图日期	DATE	2024.10
------	------	---------

专业 DISCIPLINE		设计阶段 STAGE	施工
比例 SCALE	1:100	规格 SIZE	A2


条形码, 二维码 BARCODE, QR CODE

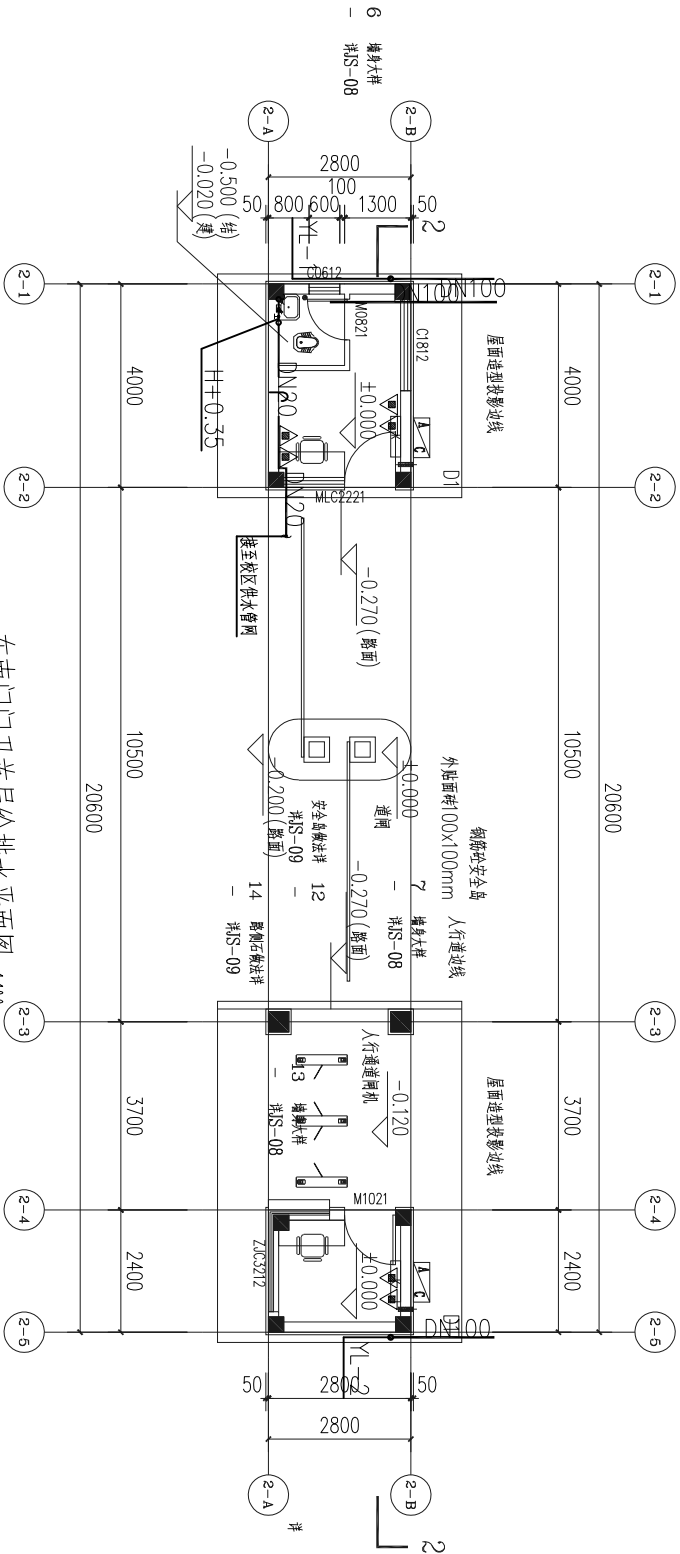

东南门门卫首层给排水平面图 1:100

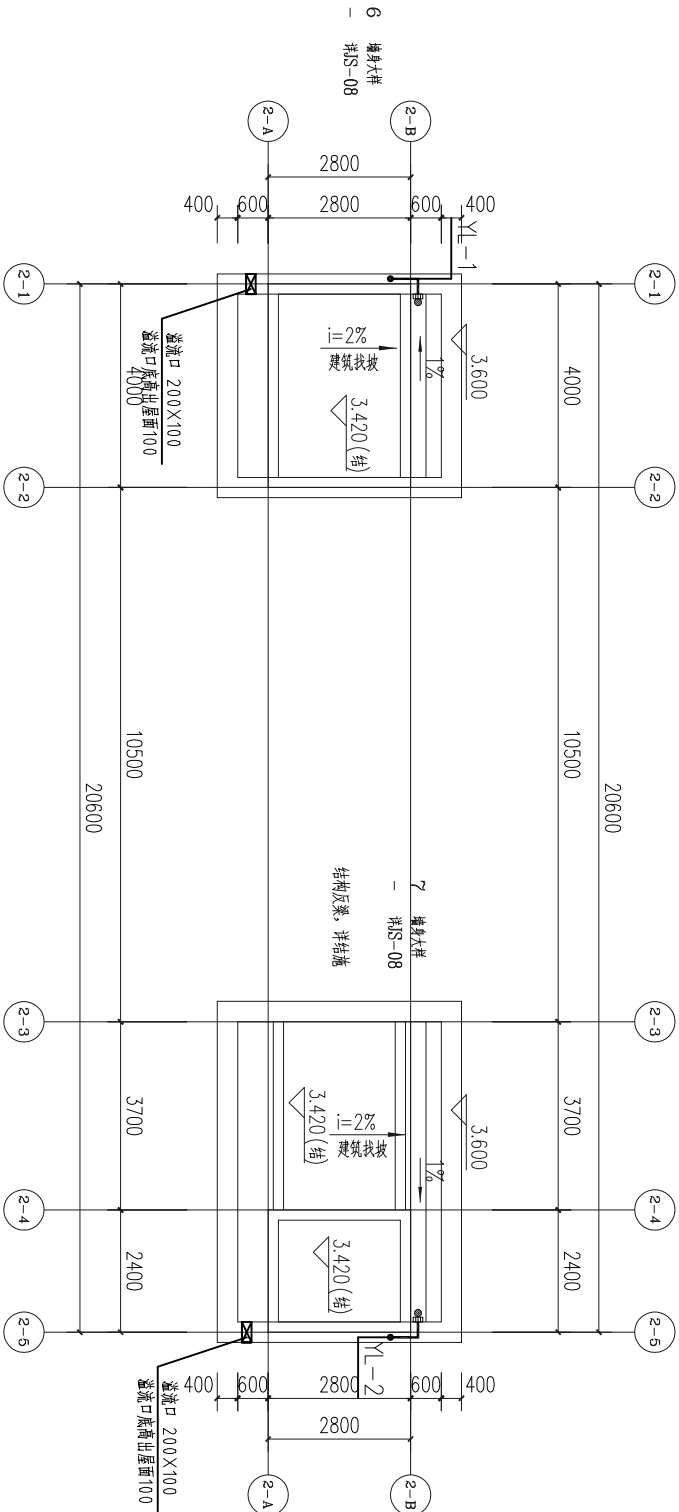


东南门门卫首层给排水平面图 1:100

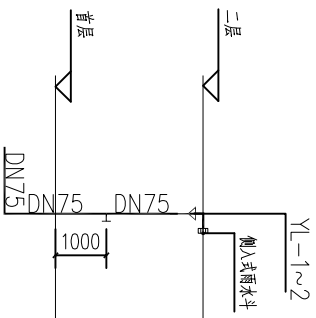


给水阀门配件安装高度表		
名称	图例	高度
坐便器水箱进水阀		H+0.250
脚踏式延时自闭式冲洗阀		H+0.250
洗手盆延时自闭式水嘴		H+0.450
小便器延时自闭冲洗阀		H+1.150
拖布池水龙头		H+1.100
淋浴器水龙头		H+1.150
洗衣机电龙头		H+0.450

- 说明: 1、H为楼完成面;
2、卫生间采用具有防溢功能的地漏;
3、排水支管的敷设坡度为 0.026;
4、卫生洁具安装详见09S304;
5、清扫口与墙距离不得小于200mm。
- ① 表示立式大便器
 - ② 表示蹲式大便器
 - ③ 表示小便器
 - ④ 表示洗手盆
 - ⑤ 表示地漏
 - ⑥ 表示拖把池
 - ⑦ 表示清扫口
 - ⑧ 表示开水器

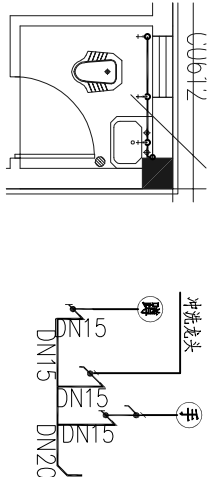

卫生间给排水平面详图 1:100

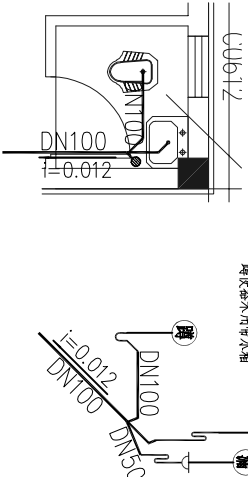

卫生间排水平面详图 1:100

首层排水管线接管说明:

图例	管线类型	接入管井
	废水管	污水检查井
	污水管	污水检查井
	厨房废水管	污水检查井
	阳台废水管	污水检查井
	雨水管	雨水检查井或雨水口
	阳台雨水排水管	雨水检查井或雨水口
	空调冷凝水管	雨水检查井或雨水口
	设备平台排水管	雨水检查井或雨水口

版权所有，不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPY OR REPRODUCE.		版次 NO.		修改内容 DESCRIPTION		日期 DATE	
建设单位 CLIENT		项目名称 PROJECT		子项目名称 SUB-PROJECT		图纸名称 TITLE	
制图 DRAWING BY		设计 DESIGNED BY		校核 CHECKED BY		审核 APPROVED BY	
项目负责 PROJECT CHIEF		专业负责 SPECIALTY CHIEF		审定 EXAMINED BY		批准 APPROVED BY	
图号 DRAWING NO.		业务号 JOB NO.		出图日期 DATE		专业 DISCIPLINE	
比例 SCALE		图幅 SIZE		设计阶段 STAGE		图例 LEGEND	
条形码、二维码 BARCODE, QR CODE		图例 LEGEND		图例 LEGEND		图例 LEGEND	



2号门门卫 施工图 给排水专业



广东建筑艺术设计院有限公司

GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO., LTD

二〇二四年十月



图例	管线类型	接入管井	SPECIALITY CHIEF 项目负责 PROJECT CHIEF	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL
——F——	废水管	污水检查井	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——W——	污水管	污水检查井	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——CF——	厨房废水管	污水检查井	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——YF——	阳台废水管	污水检查井	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——Y——	雨水管	雨水检查井或雨水口	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——YY——	阳台雨水排水管	雨水检查井或雨水口	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——N——	空调冷凝水管	雨水检查井或雨水口	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	
——P——P——	设备平台排水管	雨水检查井或雨水口	审核 EXAMINED BY	审定 APPROVED BY	日期 DATE	专业 DISCIPLINE	设计阶段 STAGE	规格 SIZE	材料 MATERIAL	

业务号	JOB NO.
出图日期	2024.10
图号	SS-02
业务号 JOB NO.	
出图日期 DATE	
图号 DRAWING NO.	
SS-02	
审核	
审定	
日期	
专业	
设计阶段	
规格	
材料	
比例	
SCALE	
1:100	
图例	
SYMBOL	
设计阶段	
STAGE	
规格	
SIZE	
材料	
MATERIAL	
A2	
条形码、二维码	
BARCODE,QR CODE	

<p>版权所有，不得复制或套用。 ALL RIGHTS RESERVED. NOT COPIED, REPRODUCED, OR</p>		<p>水龙头配件安装高度表</p>	
名称	图例	高度	
坐便器水箱进水阀		H+0.250	
脚踏式延时自闭式冲洗阀		H+0.250	
洗手盆延时自闭式水龙头		H+0.450	
小便器延时自闭冲洗阀		H+1.150	
拖布池水龙头		H+1.100	
淋浴器水龙头		H+1.150	
洗脸盆水龙头		H+0.450	

建设单位	CLIENT	修改内容 DESCRIPTION	修改日期 DATE

项目名称	PROJECT
大学城校区人口调查表	SUB-PROJECT

给排水平面图
卫生间大样图